

Раздел 1.

Описание осуществленных действий в соответствии со специальной проектной документацией (отчет о мониторинге)

По проекту совместного осуществления:

«Использование попутного газа на Комсомольском нефтяном месторождении ОАО «НК-Роснефть», Роснефть –Пурнефтегаз»,

За период 1 марта 2012 – 31 декабря 2012 г.

Версия 1

Дата подготовки отчета: 15 мая 2013 г.

Содержание Раздела 1

РАЗДЕЛ А. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
A.1. Введение	5
A.2 Краткое описание проекта	6
A.3. Сокращение выбросов за период мониторинга	10
A.4. Контактная информация участников проекта	10
РАЗДЕЛ В. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ	12
B.1. Информация о сборе и учете данных о воздействии проекта на окружающую среду	12
B.2. Методологический подход (выдержки из ПТД ред. 2 от 25 июля 2008 г.)	13
B.4. Подход к организации и проведению мониторинга	24
B.4. Данные по параметрам, подлежащим мониторингу, и метрологическому обеспечению....	32
РАЗДЕЛ С. ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА МОНИТОРИНГА, ЗАЯВЛЕННОГО В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	50
РАЗДЕЛ Д. РАСЧЁТ СОКРАЩЕНИЙ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ	53
D.1. Суммарные проектные выбросы ПГ	53
D.2. Суммарные выбросы ПГ по базовому сценарию	57
D.3. Суммарные сокращения выбросов ПГ, достигнутые проектом в течение данного периода мониторинга	58
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	59
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	61

Раздел А. Общая информация о проектной деятельности

A.1. Введение

Цель настоящего отчёта – предоставление результатов мониторинга и расчета количества Единиц сокращений Выбросов парниковых газов (ПГ), полученных в ходе реализации проекта Совместного Осуществления «Использование попутного газа на Комсомольском нефтяном месторождении ОАО «НК «Роснефть», ООО «РН-Пурнефтегаз», за период мониторинга с 1 марта 2012 – 31 декабря 2012 г.

Проект был введен в эксплуатацию 1 декабря 2011 г. (Акт ввода в эксплуатацию представлен в Приложении 2).

Проект был утвержден в статусе ПСО Министерством Экономического Развития РФ, которое является уполномоченным национальным органом принимающей стороны, приказом от 23 июля 2010 года №326.

Декларации об одобрении проекта со стороны инвесторов были выданы следующими уполномоченными национальными органами стран:

1. Письмо об одобрении проекта со стороны Италии от Министерства окружающей среды, земельных и морских ресурсов (Департамент устойчивого развития, изменений климата и энергетики), действующего в качестве итальянского Уполномоченного национального органа для проектов совместного осуществления от 23 ноября 2010 года.
2. Письмо об одобрении проекта со стороны Дании от Датского энергетического агентства, действующего в качестве датского Уполномоченного национального органа в рамках Механизма совместного осуществления от 12 ноября 2010 года.
3. Письмо об одобрении проекта со стороны Бельгии от Национальной комиссии по климату, действующей в качестве бельгийского Уполномоченного национального органа для проектов совместного осуществления от 9 марта 2012 года.
4. Письмо об одобрении проекта со стороны Испании от Министерства сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды, действующего в качестве испанского Уполномоченного национального органа для проектов совместного осуществления от 21 декабря 2010 года.
5. Письмо об одобрении проекта со стороны Люксембурга от Министерства устойчивого развития и инфраструктуры, действующего в качестве люксембургского Уполномоченного национального органа для проектов совместного осуществления от 25 октября 2012 года.
6. Письмо об одобрении проекта со стороны Португалии от Комиссии по изменению климата, действующей в качестве португальского Уполномоченного национального органа для проектов совместного осуществления от 18 мая 2012 года.

A.2 Краткое описание проекта

Цель проекта заключается в получении, подготовке и реализации попутного нефтяного газа (ПНГ) низкого давления (НД), добываемого на Комсомольском нефтяном месторождении, тем самым, снижая объемы сжигания ПНГ на факельных установках нефтяного месторождения и выбросы ПГ в атмосферу.

На Комсомольском нефтяном месторождении, эксплуатируемом ООО «РН-Пурнефтегаз», осуществляется добыча нефти и попутного нефтяного газа (ПНГ). Жидкость, содержащая нефть, воду и газ, из эксплуатационных скважин транспортируется по трубопроводам (длиной приблизительно 5 – 7 км – в зависимости от месторасположения куста скважин) на установку предварительного сброса воды (УПСВ), где осуществляется сепарация нефти и ПНГ. УПСВ была запущена в эксплуатацию в январе 2008 г. и включает три факельных установки.

Исторически нефть направлялась на нефтеперерабатывающие заводы и потребителям, в то время как ПНГ частично направлялся по 18-километровому трубопроводу на Губкинский газоперерабатывающий завод¹ (Губкинский ГПЗ) или же использовался на месторождении для внутреннего потребления (~3%), в то время как остальной объем ПНГ сжигался в факелях на УПСВ (> 500 млн. м³ в год). Потребности Губкинского ГПЗ в ПНГ ограничиваются установленной мощностью перерабатывающих установок; кроме того, потребности ГПЗ в ПНГ являются нестабильными, поскольку данный завод эксплуатируется на пределе своих производственных возможностей (~950 млн. м³ в год), что приводит к сжиганию существенных объемов ПНГ в факелях на Комсомольском нефтяном месторождении.

Объемы добычи нефти на Комсомольском месторождении увеличиваются, и эта тенденция, по прогнозам, будет продолжаться, поэтому большие объемы нефти и ПНГ будут транспортироваться на УПСВ. Соответственно, увеличивается давление в нефте- и газосборной инфраструктуре, соединяющей кусты скважин с УПСВ. В отсутствие проекта СО, с учетом существующей инфраструктуры давление может сбрасываться только посредством увеличения объемов сжигания ПНГ в факелях в противном случае это негативно повлияет на уровень кустовой добычи. Хотя сброс давления посредством сжигания ПНГ в факелях позволяет поддерживать постоянное давление в нефте- и газосборной инфраструктуре и на входе в УПСВ, это приводит к сокращению давления на выходе с УПСВ, что, в свою очередь, создает проблемы с транспортировкой ПНГ по 18-километровому трубопроводу на Губкинский ГПЗ. Поэтому ООО «РН-Пурнефтегаз» рассматривало вопрос о строительстве дожимной компрессорной станции ПНГ (ДКС_в) с целью обеспечения соблюдения требований к давлению ПНГ на входе Губкинского ГПЗ (минимальное давление на входе Губкинского ГПЗ составляет 0,09 МПа). Однако строительство такой ДКС_в обеспечило бы лишь частичное решение задачи переработки ПНГ в связи с существенным увеличением объема производства ПНГ на Комсомольском месторождении и ограниченным и неустойчивым спросом на ПНГ на ГПЗ.

С учетом этих обстоятельств ООО «РН-Пурнефтегаз» приняло решение о строительстве после УПСВ дожимной компрессорной станции ПНГ (ДКС) другого типа, которая позволила бы осуществить стопроцентное использование и утилизацию ПНГ, добываемого на Комсомольском месторождении. Даные инвестиции в рамках «Проекта использования попутного газа на Комсомольском нефтяном месторождении» (Проект СО), подробно описаны в ПТД Проекта СО, упоминаемом в Разделе В.1, включая пояснения и детальное обоснование приемлемости данного Проекта в рамках Механизма Совместного Осуществления Киотского Протокола. Деятельность по Проекту СО включает монтаж объектов, позволяющих получать, компримировать и подготавливать ПНГ, а также производить и транспортировать (i) осущененный газ по новому 5,434-

¹ Губкинский ГПЗ контролируется нефтехимической группой «Сибур», являющейся дочерней компанией Группы компаний «Газпром».


километровому трубопроводу для реализации в Единую систему газоснабжения ОАО «Газпром» (ЕСГ) и (ii) небольшую часть С₃₊ (обозначенную в настоящем Руководстве как широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ)) на УПСВ – данный продукт войдет в диапазон нефтиной продукции, добываемой на Комсомольском месторождении.

Техническое описание проектной деятельности

Деятельность в рамках Проекта СО включает монтаж и/или эксплуатацию целого ряда объектов. Основные компоненты Проекта СО изображены на Рис. 1. Ниже приведен перечень основных компонентов Проекта СО в соответствии с Рис. 1:

- 1. Добыча ПНГ на Комсомольском нефтяном месторождении (№1 на Рис. 1).** ПНГ добывается вместе с нефтью (и водой) из нефтяных скважин Комсомольского нефтяного месторождения. Потоки добываемого ПНГ собираются совместно с нефтью и водой от различных групп (кустов) скважин на месторождении. Каждая группа скважин, с которых добывая продукция подается в общий трубопровод, включает 5 – 16 скважин.
- 2. Транспортировка потоков скважинной продукции (нефть, ПНГ и вода) на УПСВ (№2 на Рис. 1).** Потоки продукции с групп скважин Комсомольского месторождения собираются и транспортируются на установку предварительного сброса воды (УПСВ), расположенную приблизительно в 5 – 7 км от каждой группы скважин (в зависимости от расположения куста скважин).
- 3. Сепарация ПНГ на УПСВ.** На УПСВ осуществляется сепарация воды, нефти и ПНГ. УПСВ, введенная в эксплуатацию на площадке в 2008 г., используется в рамках Проекта СО без каких-либо модификаций.

Рис. 1: Схема проектной деятельности с указанием основных компонентов, относящихся к Проекту СО

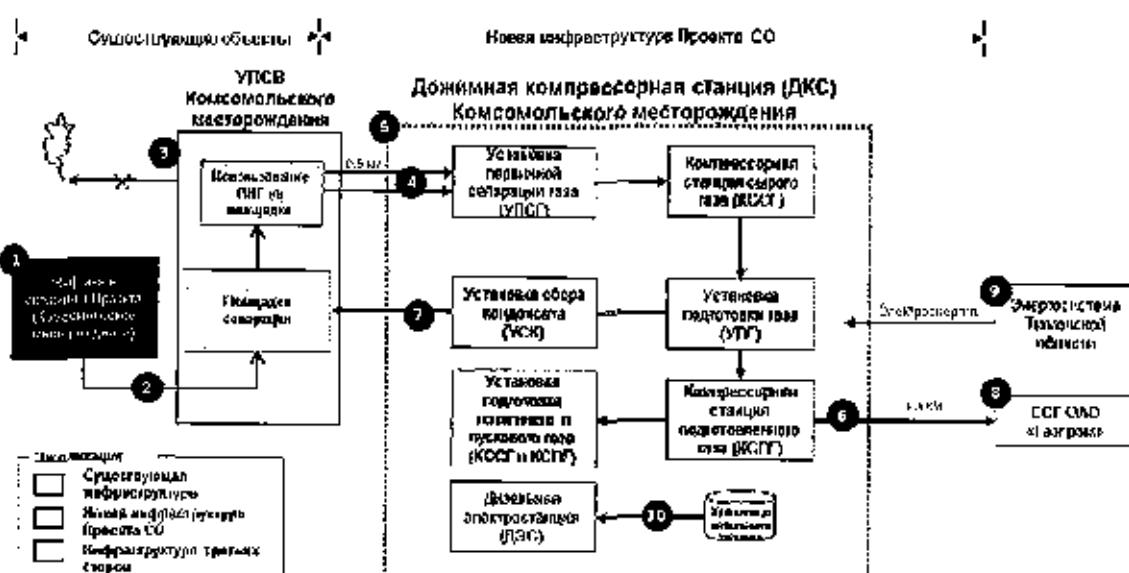

4. Использование избыточного ПНГ с УПСВ и его подача на ДКС (№3 на Рис. 1). После УПСВ Комсомольского месторождения небольшой объем сепарированного ПНГ подается на другие объекты для внутреннего потребления, а также на факельные установки УПСВ, в то время как остальной объем ПНГ подается на новую *дожимную компрессорную станцию Комсомольского месторождения* (ДКС) по новому специальному 357-метровому трубопроводу с сохранением его собственного давления (0,25-0,35 МПа).

5. ДКС, используемая для подготовки ПНГ и производства осущеного газа и ШФЛУ (№5 на Рис. 1). ДКС включает объекты по компримированию и подготовке газа, используемые для получения и реализации ПНГ в форме осущеного газа и ШФЛУ, а также различные измерительные и вспомогательные системы и установки, используемые для обеспечения эксплуатации технологического оборудования.

Установка первичной сепарации газа (УПСГ)

Полученный ПНГ направляется на установку первичной сепарации газа (УПСГ), где производится очистка газа от свободной жидкости. Входной поток ПНГ на ДКС измеряется в блоке учета газа №1 и №2 (БУГ-1 и БУГ-2 в составе УПСГ).

Компрессорная станция сырого газа (КССГ)

С УПСГ очищенный ПНГ направляется на вход компрессорной станции сырого газа (КССГ). На КССГ ПНГ сжимается турбокомпрессорными агрегатами (ТКА – 3 рабочих + 1 резервный), оснащенными газотурбинными двигателями (ГТД) мощностью 16 МВт каждый, с входного давления 0,2 МПа до 5,5 МПа – и подается на установку подготовки газа (УПГ).

Предусмотрен технологический замер объемов ПНГ, подаваемого в секции сжатия компрессорных агрегатов КССГ, для антипомпажного регулирования работы компрессоров.

Установка подготовки газа (УПГ)

Подготовка газа (в соответствии с требованиями отраслевого стандарта СТО Газпром 089-2010) осуществляется на УПГ методом низкотемпературной сепарации (НТС) с применением эффекта Джоуля-Томсона и/или трехпоточных вихревых труб (ТВТ). Для технологического замера объемов ПНГ на входе и выходе УПГ предусмотрен блок учета газа № 5 (БУГ-5 в составе объекта 5 генплана).

Компрессорная станция подготовленного газа (КСПГ)

С выхода УПГ подготовленный газ с давлением 2,0 МПа подается на компрессорную станцию подготовленного газа (КСПГ). На КСПГ ПНГ сжимается турбокомпрессорными агрегатами (ТКА – 2 рабочих + 1 резервный), оснащенными газотурбинными двигателями мощностью 16 МВт каждый, до давления 7,55 МПа.

Предусмотрен технологический замер расхода ПНГ, подаваемого в секции сжатия компрессорных агрегатов КСПГ, для антипомпажного регулирования работы компрессоров.

Установка сбора конденсата (УСК)

Широкая фракция легких углеводородов (называемая «ШФЛУ» в рамках Проекта СО), получаемая в ходе технологического процесса подготовки ПНГ (т.е. на УПГ), отводится на установку сбора конденсата (УСК), а затем перекачивается в существующую технологическую систему подготовки нефти на УПСВ Комсомольского месторождения (№7 на Рис. 1).

Вспомогательные системы и установки

Для обеспечения работы технологического оборудования на ДКС предусмотрены вспомогательные системы и установки:

- Факельные системы высокого и низкого давления:
 - Системы высокого давления: для сброса газа на факельную установку при остановках ДКС; для аварийного сброса на факельную установку при срабатывании предохранительных устройств;
 - Системы низкого давления: для аварийного сброса на факельную установку при срабатывании предохранительных устройств; для сброса газа на факельную установку при остановках ДКС;
- Установка подготовки топливного и пускового газа;
- Маслохозяйство (для снабжения минеральным маслом компрессорных агрегатов);
- Установка воздухоснабжения компрессорных агрегатов и технологического оборудования ДКС;
- Метанольное хозяйство для подачи ингибитора гидратообразования (метанола) в технологическую систему подготовки ПНГ методом НТС; сбора и откачки в передвижные средства водо-метанольного раствора (ВМР) от УПГ на действующие установки регенерации метанола ООО «РН-Пурнефтегаз»;
- Система пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения;
- Дизельная электростанция (ДЭС-1) для электроснабжения пожарной насосной станции при аварийном прекращении подачи электроэнергии. С целью измерения подачи дизельного топлива на ДЭС в резервуарах хранилища дизельного топлива установлены комплектные измерительные устройства (т.е. основной компонент № 10 на Рис. 1);
- Дизельная электростанция (ДЭС-2) для аварийного энергоснабжения коммерческого узла учета газа при аварийном прекращении подачи электроэнергии²;
- Системы инженерного обеспечения (электроснабжения, связи, водоснабжения, канализации, отопления) и КИПиА узлов учета. Учет потребления электроэнергии из энергетической системы Тюменской области осуществляется при помощи счётчиков электроэнергии, установленных на комплектных трансформаторных подстанциях (т.е. основной компонент № 9 на Рис. 1);

На производственном комплексе ДКС установлена автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП).

6. Транспортировка и замеры осущененного газа, подаваемого с ДКС в ЕСГ ОАО «Газпром». С выхода КСПГ ДКС Комсомольского месторождения небольшой объем подготовленного ПНГ подается на установку подготовки топливного и пускового газа, снабжающую объекты ДКС (ГКА) топливом, в то время как остальная часть подготовленного ПНГ (№6 на Рис. 1) подается в новый 5,5-километровый газопровод (с диаметром 530 мм), соединенный с магистральным газопроводом Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром» (ЕСГ), с давлением 7,5 МПа. Замер подаваемого с ДКС газа на продажу (т.е. осущененного газа) осуществляется в блоке учета подготовленного газа № 6 (БУГ-6).

7. Учет, транспортировка и подача ШФЛУ на установку подготовки нефти УПСВ. ШФЛУ, производимый в процессе подготовки ПНГ на УПГ/ДКС, подается под собственным давлением) на УСК. Объем жидкости рассчитывается, исходя из данных измерений ее уровня в емкости ШФЛУ с использованием уровнемера. Чтобы обеспечить консервативность оценок, следя

² Учет выбросов ПГ от использования дизельного топлива на ДЭС-2 не учтен в ПТД как составная часть проектных выбросов, однако это изменение по сравнению с детерминированным планом мониторинга увеличивает уровень точности оценок сокращений выбросов ПГ по проекту и является консервативным.

принципу, сформулированному в параграфе 4 а) Раздела В Стандарта СО по применению концепции материальности проверок, рассчитанное значение объема ШФЛУ занижается на 5%.

8. Подача и реализация ПНГ (осущенного газа) в ЕСГ ОАО «Газпром». Газ, подаваемый и реализуемый в ЕСГ ОАО «Газпром», должен соответствовать требованиям стандарта ОАО «Газпром» СТО Газпром 089-2010. Непосредственно перед подключением к ЕСГ ОАО «Газпром» предусмотрен коммерческий узел учета газа, подаваемого с Комсомольского нефтяного месторождения ООО «РН-Пурнефтегаз» (№8 на Рис. 1).

9. Электроснабжение из энергетической системы Тюменской области. Учет электроэнергии, подаваемой из региональной энергетической системы Тюменской области на ДКС, производится на комплектных трансформаторных подстанциях.

10. Расход дизельного топлива на дизельных электростанциях. Учет расхода дизельного топлива на дизельных электростанциях (резервные генераторы) осуществляется на постоянной основе с использованием комплектных устройств, устанавливаемых в резервуарах дизельного топлива (уровнемеры) (№10 на Рис. 1).

В течение периода мониторинга проект функционировал согласно действующим правилам и описанию в ПТД. В ходе функционирования проекта никаких особых проишествий не было.

В течение 2 периода мониторинга с УПСВ³ на ДКС было подано 1 273 851,160 тысяч м³ сырого газа. Объем осущенного газа, поставленного в ЕСГ ОАО «Газпром», составил 1 114 630,411 тысяч м³, а количество произведенного ШФЛУ – 43 416,102 тонн.

A.3. Сокращение выбросов за период мониторинга

Фактический, независимо верифицированный объем Единиц Сокращения Выбросов (ЕСВ) за период мониторинга с 01 марта 2012 по 31 декабря 2012 г. составил 695 167 т CO₂экв.

Сравнение верифицированного объема ЕСВ с предварительными оценками в ПТД предоставлено в Разделе 2 данного отчета.

A.4. Контактная информация участников проекта

Контактная информация владельца проекта:

Организация:	ОАО «НК «Роснефть»
Улица/почтовый ящик:	Софийская набережная
Номер дома:	26/1
Город:	Москва
Штат/регион:	
Почтовый индекс:	117997
Страна:	Россия
Тел.:	7 (495) 777-44-22
Факс:	7 (495) 777-44-44
Эл. почта:	postman@rosneft.ru

³ Рассчитывается по формуле 16.

URL:	www.rosneft.ru
Представитель:	Ростислав Латыш
Должность:	Директор департамента
Обращение:	Г-н
Фамилия:	Латыш
Имя:	Ростислав Ростиславович
Департамент:	Департамент экономики и бизнес планирования

Контактная информация покупателя ЕСВ:

Организация:	Всемирный Банк в качестве доверительного управляющего Углеродного фонда Европы, Итальянского углеродного фонда, Датского углеродного фонда и Испанского углеродного фонда
Улица/почтовый ящик:	H Street NW
Номер дома:	1818
Город:	Washington (Вашингтон)
Штат/регион:	District of Columbia (Дистрикт Колумбия)
Почтовый индекс:	20433
Страна:	USA (США)
Тел.:	1 202 473 2619
Факс:	1 202 522 7432
Эл. почта:	helpdesk@carbonfinance.org
URL:	www.worldbank.org
Представитель:	Жоэль Шассард
Должность:	Директор департамента
Обращение:	Г-жа
Фамилия:	Шассард
Имя:	Жоэль
Департамент:	Департамент Углеродного Финансирования

Раздел В. Система мониторинга сокращения выбросов парниковых газов

В.1. Информация о сборе и учете данных о воздействии проекта на окружающую среду

В соответствии с требованиями ст. 14, 22 Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ ООО «РН-Пурнефтегаз» имеет утвержденный проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ). На данный проект от Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ямало-Ненецкому автономному округу получено разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, которое определяет воздействие объектов ДКС Комсомольского месторождения на атмосферный воздух в количественном эквиваленте.

Реализация проекта существенно позволила снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках Комсомольского месторождения, а также повысить уровень использования добываемых природных ресурсов.

В соответствии с планом-графиком контроля аккредитованная лаборатория экоаналитических и технологических исследований ООО «РН-Пурнефтегаз» осуществляет производственный экологический контроль. Источниками выбросов являются дымовые трубы газотурбинной компрессорной станции, контролируемыми веществами являются азота диоксид, азота оксид, углерода оксид.

В соответствии с ФЗ №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. На предприятии функционирует Отдел охраны окружающей среды, в задачи и функции которого входит обеспечение соблюдения на предприятии экологических норм и правил, получение в уполномоченных органах государственного контроля разрешительной документации в области охраны окружающей среды (разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, разрешения на сброс вредных веществ в водные объекты, лимиты на размещение отходов).

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» в ООО «РН-Пурнефтегаз» разработаны, согласованы и утверждены нормативы допустимых выбросов веществ, нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение. Расчет и обоснование нормативов допустимых выбросов представлен в проекте предельно допустимых выбросов (ПДВ), обоснование объемов образования и лимиты их размещения в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). Во всех этих документах определена процедура сбора и учета данных о воздействии предприятия на окружающую среду.

В состав ПДВ входят планы-графики контроля за соблюдением нормативов, в которых определены параметры мониторинга, периодичность контроля для каждого параметра и ответственность за проведение измерения. Планы-графики контроля утверждены главным инженером ООО «РН-Пурнефтегаз». В ПНООЛР определен перечень и количество образующихся отходов производства и потребления, частота образования, определены места хранения и требования к таким местам и ответственные за обращение с отходами.

Таким образом, в ООО «РН-Пурнефтегаз» осуществляется регулярный мониторинг воздействия на окружающую среду.

Выбросы загрязняющих веществ установлены разрешением на выбросы, согласованным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Согласно действующему разрешению на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, выбросы ЗВ не создают превышения ПДК, временно согласованные выбросы не установлены.

В.2. Методологический подход (выдержки из ПТД ред. 2 от 25 июля 2008 г.)

Мониторинг проектных выбросов и выбросов базового сценария (в исходных условиях) был выполнен в соответствии с планом мониторинга в ПТД в редакции 2 от 25 июля 2008 г. за исключением уточнений и отклонений, приведенных в разделе В.2. верифицированного отчета по мониторингу от 24 мая 2012 г.

В проекте используется методология мониторинга, разработанная специально для данного проекта согласно «Руководству по критериям определения базов методологии и мониторинга для Проектов СО» (Ред. 01). При этом используются элементы утвержденной методологии МЧР АМ0009 (Ред. 02.1) «Добыча и использование газа из нефтяных скважин, иначе подлежащего факельному сжиганию» в сочетании с элементами «Методики расчета проектных выбросов вследствие электропотребления» (Ред. 01/ЕВ32) в соответствии с положениями варианта 20 (а) руководства СО.

В границы проекта входят компоненты, отраженные на Рисунке 1 и описанные выше в разделе А.2.

Для расчета выбросов ПГ в базовом сценарии используется следующий подход:

Результирующие выбросы по базовому сценарию рассчитываются, исходя из следующих объемов газа:

Объем ПНГ, произведенный в результате добычи нефти в точке А

- за вычетом “теоретического” объема газа, который был бы поставлен на Губкинский ГПЗ по в базовом сценарии⁴, и

⁴ Поскольку потребности Губкинского ГПЗ фиксированы и ограничены тем, что он работает на пределе своей производительности, для расчетов указанного объема по консервативной оценке было взято максимальное значение за последние три года (равное 950 млн м³/год) (см. Приложение 2 к ПТД).

- за вычетом “теоретического” объема газа, который бы был потреблен на работу ДКС, более низкой производительности.

$$(14) \quad BL_y = BL_{g,y} - BL_{OPP,y} - BL_{BCS,y}$$

где:

BL_y	Результатирующие выбросы по базовому сценарию в течение периода у (тонн CO ₂ -экв.)
$BL_{g,y}$	Суммарные выбросы по базовому сценарию в течение периода у (тонн CO ₂ -экв.)
$BL_{OPP,y}$	Выбросы, соответствующие объемам газа, поставленным по базовому сценарию на Губкинский ГПЗ в течение периода у (тонн CO ₂ -экв.)
$BL_{BCS,y}$	Выбросы по базовому сценарию за счет потребления газа на ДКС в течение периода у

Суммарные выбросы по базовому сценарию в течение периода у определяются как:

$$(11) \quad BL_{g,y} = V_{A,y} \cdot w_{A,y} \cdot \frac{44}{12} \cdot \frac{1}{1000}$$

где:

$BL_{g,y}$	Суммарные выбросы по базовому сценарию в течение периода у (тонн CO ₂ -экв.)
$V_{A,y}$	Объем газа, произведенного на месторождении в течение периода у (ст.м ³)
$w_{A,y}$	Среднее содержание углерода в газе, произведенном в точке А в течение периода у (кг С/ст.м ³)

Согласно пересмотренному плану мониторинга, объем газа, произведенного на месторождении в течение периода у и поставленного на ДКС, рассчитывается по формуле:

$$(16) \quad V_A = \frac{(V_{BDG,y} + V_{CONSUM_BCS,y}) * \rho_{BDG,y} + V_{LPG,y} * V_{FLARES,y} * \rho_{A,y}}{\rho_{A,y}}$$

где

$V_{BDG,y}$	- Объем осущенного газа (СОГ), произведенного на ДКС и переданного в ЕСГ Газпрома в точке BDG (тысяч ст.м ³);
$V_{CONSUM_BCS,y}$	- Объем топливного и пускового газа для турбоприводов блоков компрессоров, газа для розжига и продувки, измеренный в точке КУУГ ГП-4 (тысяч ст.м ³);
$\rho_{BDG,y}$	- Плотность осущенного газа, произведенного на ДКС и переданного в ЕСГ Газпрома в точке BDG (кг/ст.м ³);
$\rho_{A,y}$	- Плотность ПНГ в точке А (кг/ст.м ³);
$V_{FLARES,y}$	- Объем ПНГ, сгорающего в факелях высокого и низкого давления на ДКС (измеренный в точке БУГ-4, тысяч ст.м ³);
$\rho_{A,y}$	- Плотность ПНГ, поставленного на ДКС в точке А в течение периода у (кг/ст.м ³);
$V_{LPG,y}$	- Количество ШФЛУ, произведенного на ДКС и переданного в узел маслозохозяйства УПСВ в точке ВШФЛУ (тонн).

Выбросы по базовому сценарию, соответствующие объемам газа, который бы был поставлен на Губкинский ГПЗ по базовому сценарию в течение периода у, определяются как:

$$(12) \quad BL_{GGPP,y} = V_{GGPP,y} \cdot w_{carbon,GGPP,y} \cdot \frac{44}{12} \cdot \frac{1}{1000}$$

где:

$V_{GGPP,y}$ Выбросы по базовому сценарию, соответствующие "теоретическому" объему газа, поставленного на Губкинский ГПЗ по базовому сценарию в течение периода у (тонн CO₂ eq.)

$w_{carbon,GGPP,y}$ "Теоретический" объем газа, поставленного на Губкинский ГПЗ по базовому сценарию в течение периода у (ст.м³)

$w_{carbon,GGPP,y}$ Среднее содержание углерода в газе, произведенном в точке А в течение периода у (равное $w_{A,y}$, кг C/ст.м³)

Выбросы по базовому сценарию за счет газа, потребленного ДКС_у в течение периода у, определяются как:

$$(13) \quad BL_{BCS,y} = V_{BCS,y} \cdot w_{carbon,BCS,y} \cdot \frac{44}{12} \cdot \frac{1}{1000}$$

где:

$V_{BCS,y}$ Выбросы за счет потребления газа "теоретической" ДКС_у

$w_{carbon,BCS,y}$ "Теоретический" объем газа, который был бы поставлен на ДКС_у меньшей производительности по базовому сценарию в течение периода у (ст.м³)

$w_{carbon,BCS,y}$ Среднее содержание углерода в газе, произведенном в точке А в течение периода у (равное $w_{A,y}$, кг C/ст.м³)

Для расчета проектных выбросов ПГ используется следующий подход:

В соответствии с формулами, представленными в детерминированном ПТД, рассчитываются четыре отдельных источника выбросов по проекту:

1. Выбросы CO₂ за счет потребления топлива
2. Выбросы CO₂ за счет потребления иных видов топлива взамен полученного газа
3. Выбросы CO₂ за счет потребления электроэнергии, поставленной региональной энергосистемой Тюменской области
4. Выбросы CH₄ за счет утечек (при добыче, транспортировке и переработке полученного ПНГ, а также при любых возможных авариях).

1. Выбросы CO₂ за счет потребления топлива

Согласно пересмотренному плану мониторинга, выбросы CO₂ за счет сжигания топлива на площадке, утечек, горения в факелах и сбросов в атмосферу в ходе транспортировки и подготовки полученного газа рассчитываются согласно Формуле (17) ПТД.

$$(17) \quad PE_{CO2,gas,y} = V_{consum_BCS,y} * w_{BDG,y} * 44/12 + V_{FLARES,y} * w_{A,y} * 44/12,$$

где

$V_{consum_DKS,y}$ - Объем осущенного топливного и пускового газа для турбоприводов блоков компрессоров, газа для розжига и продувки, измеренный в точке КУУГ ГП-4 (тысяч ст.м³);

$V_{FLARES,y}$ - Объем ПНГ, сгорающего в факелах высокого (V_{FLARE_HP,y}) и низкого давления (V_{FLARE_LP,y}) на ДКС (тысяч ст.м³);

- $w_{BDG,y}$ - Среднее содержание углерода в осущенном газе, используемом как топливо для газовых турбин (измеренное в точке Вдз (кг С/ст.м³));
 $w_{A,y}$ - Среднее содержание углерода в ПНГ, поставленном на ДКС в точке А (кг С/м³).

2. Выбросы CO₂ за счет потребления иных видов топлива взамен полученного газа

Топливом для новой СО установки служит, в основном, полученный газ, подготовленный на самой установке (и отведенный из потока еще до измерений экспортных объемов). Однако для работы резервных дизельных генераторов на ДЭС (например, во время остановов и пусков) используются ограниченные количества дизельного топлива. Это незначительный источник выбросов. Для расчета результирующих выбросов CO₂ от потребления дизельного топлива (никакие иные виды топлива не применяются) используется следующая формула:

$$(4) \quad PE_{CO_2,other-fuels,y} = \frac{1}{1000} \cdot m_{diesel,y} \cdot NCV_{diesel} \cdot EF_{CO_2,diesel},$$

где:

- $PE_{CO_2,other-fuels,y}$ Выбросы CO₂ за счет потребления иных видов топлива кроме газа, полученного в ходе деятельности по проекту в течение периода у, тонн CO₂.
 $m_{diesel,y}$ Количество дизельного топлива, потребленного в ходе деятельности по Проекту в течение периода у, кг
 NCV_{diesel} Низшая теплотворная способность дизельного топлива, кДж/кг
 $EF_{CO_2,diesel}$ Показатель выбросов CO₂ при сжигании дизельного топлива, кг CO₂/кДж

3. Выбросы CO₂ за счет потребления электроэнергии, поставленной региональной энергосистемой Тюменской области

В ходе деятельности по проекту потребляется электроэнергия, поставленная региональной энергосистемой Тюменской области, и соответствующие выбросы, связанные с таким потреблением, должны рассматриваться как источник выбросов по Проекту.

Этот источник выбросов по проекту описывается количественно согласно элементам "Руководства по расчету проектных выбросов за счет потребления электроэнергии" (редакция 01/ЕВ32) (Руководство), а именно:

$$(10) \quad PE_{SC,y} = EG_{PJ,y} \cdot EF_{grid,y} \cdot (1 + TDL_y),$$

где:

- $PE_{SC,y}$ Выбросы по проекту за счет потребления электроэнергии в течение периода у (тонн CO₂-экв.)
 $EG_{PJ,y}$ Количество электроэнергии, потребленное в рамках проекта в течение периода у (МВт ч)
 $EF_{grid,y}$ (Консервативное) значение показателя выбросов, используемое по умолчанию (см. «Руководство») (тонн CO₂/МВт ч)
 TDL_y (Консервативное) значение технических потерь при передаче и распределении энергии в энергосистеме, используемое по умолчанию (в %)

4. Выбросы CH₄ за счет утечек

Согласно детерминированному ПТД, имеется три источника выбросов СН₄, которые должны учитываться как выбросы в рамках Проекта:

- i. Выбросы СН₄ при получении и подготовке газа
- ii. Выбросы СН₄ в ходе транспортировки газа по трубопроводам при нормальных условиях работы
- iii. Выбросы СН₄ в ходе транспортировки газа по трубопроводам при случайных авариях

(i) Выбросы СН₄ при получении и подготовке газа

Выбросы СН₄ при получении и подготовке газа рассчитываются на основе Формулы (5) ПТД, упрощенной для обеспечения консервативного подхода:

$$(5) \quad PE_{CH_4, plants,y} = GWP_{CH_4} \cdot \frac{1}{1000} \cdot w_{CH_4, equipment,y} \cdot EF_{equipment} \cdot T_{equipment, plant},$$

где:

$PE_{CH_4, plants,y}$	Выбросы СН ₄ от деятельности по Проекту на ДКС в течение периода у, (тонн CO ₂ -экв.)
GWP_{CH_4}	Одобренный потенциал глобального потепления для метана
$w_{CH_4, equipment,y}$	Средняя массовая доля метана в полученном газе в точке В _{DG} (кг СН ₄ /кг)
$EF_{equipment}$	Показатель полных выбросов от всех элементов оборудования на основе данных EPA (Агентства охраны окружающей среды США) по выбросам за счет утечек, приведенные в ПТД и в отчете по мониторингу (кг/час)
$T_{equipment, plant}$	Время работы оборудования (часов)

Для простоты принимается консервативная оценка, согласно которой в период мониторинга все элементы оборудования работали по 24 часа в сутки. Полный показатель выбросов для всех элементов оборудования рассчитывается путем суммирования произведений показателей выбросов для каждого типа оборудования на число элементов такого оборудования. Средняя доля метана в газе утечки принята равной средней массовой доле метана в полученном газе в точке В_{DG} (т.е. в потоке осущененного газа). Такой подход является консервативным.

(ii) Выбросы СН₄ в ходе транспортировки газа по трубопроводам при нормальных рабочих условиях

Выбросы СН₄ в ходе транспортировки газа по трубопроводам при нормальных рабочих условиях рассчитываются на основе Формулы (6) ПТД, упрощенной с учетом консервативного подхода:

$$(6) \quad PE_{CH_4, pipeline,y} = GWP_{CH_4} \cdot \frac{1}{1000} \cdot w_{CH_4, pipeline,y} \cdot EF_{pipeline} \cdot T_{equipment, pipeline},$$

где:

$PE_{CH_4, pipeline,y}$	Выбросы СН ₄ в ходе деятельности по Проекту за счет транспортировки газа по трубопроводам в течение периода у, (тонн CO ₂ -экв.)
GWP_{CH_4}	Одобренный Потенциал глобального потепления для метана
$w_{CH_4, pipeline,y}$	Средняя массовая доля метана в полученном газе в точке В _{DG} , (кг СН ₄ /кг)
$EF_{pipeline}$	Показатель полных выбросов от всех элементов оборудования на основе данных EPA (Агентства охраны окружающей среды США) по выбросам за счет утечек, (кг/час)

$T_{equipment,pipeline}$ Время работы оборудования (часов)

Для простоты принимается консервативная оценка, согласно которой в период мониторинга все элементы оборудования работали по 24 часа в сутки. Полный показатель выбросов для всех элементов оборудования рассчитывается путем суммирования произведений показателей выбросов для каждого типа оборудования на число элементов такого оборудования. Средняя доля метана в газе утечки принята равной средней массовой доле метана в полученным газе в точке B_{DG} (т.е. в потоке осущененного газа). Такой подход является консервативным.

(iii) Выбросы CH₄ в ходе транспортировки газа по трубопроводам при авариях

В случае любых случайных выбросов газа из трубопровода, соединяющего месторождение Комсомольское и ДКС_P (обозначенного как трубопровод 1) или из трубопровода, соединяющего ДКС_P и приемную точку Газпрома (обозначенного как трубопровод 2), результирующие выбросы CH₄ должны оцениваться и учитываться как источник выбросов по Проекту (примечание: формула, представленная в Методологии/ПТГД, пересмотрена, как это описано в параграфе 8 Раздела B.2 отчета по мониторингу):

$$(7) \quad PE_{CH_4,pipeline,accident} = GWP_{CH_4} \cdot \frac{1}{1000} \cdot (V_{A1,A2,accident} + V_{remain,accident}) \cdot w_{CH_4,pipeline,accident},$$

где:

$$(8) \quad V_{A1,A2,accident} = (t_2 - t_1) \cdot F$$

$$(9) \quad V_{remain,accident} = d_i \cdot \pi \cdot L_i \cdot \frac{P_p}{P_s} \cdot \frac{T_{S(K)}}{T_{P(K)}},$$

где:

$PE_{CH_4,pipeline,accident}$ Выбросы CH₄ в результате случайного выброса газа из трубопровода *i* (тонн CO₂-экв.)

$V_{A1,A2,accident}$ Объем газа, поставленного в трубопровод *i* с момента начала утечки газа и до закрытия вентилем отсечки (ст.м³)

$V_{remain,accident}$ Объем газа, остающегося в трубопроводе *i* после закрытия вентилем отсечки (ст.м³)

$w_{CH_4,pipeline,accident}$ Средняя массовая доля CH₄ для газа в трубопроводе *i* (кг CH₄/ст.м³)

t_1 Время утечки газа, вызванной произошедшей аварией. Рассчитывается на основании данных непрерывного мониторинга давления в трубопроводе

t_2 Время закрытия вентилем отсечки трубопровода вверх и вниз по потоку на основе текущих рабочих данных

F Скорость подачи газа в трубопровод *i*, согласно данным расходомера (ст.м³/с)

d_i Радиус трубопровода *i* (м)

π Отношение длины окружности к ее диаметру

L_i Длина трубопровода *i* (м)

P_p Давление в трубопроводе *i* в момент закрытия вентилем отсечки трубопровода вверх и вниз по потоку (кПа)

P_s Стандартное давление (кПа)

$T_{P(K)}$ Температура в трубопроводе в момент изоляции утечки вентилями отсечки (Кельвин, преобразованы из °C для использования в уравнении состояния газа)

$T_{S(x)}$	Стандартная температура (Кельвинах, преобразованы из °С для использования в уравнении состояния газа)
i	Номер трубопровода i , равен 1 или 2

Суммарные проектные выбросы рассчитываются согласно следующей формуле:

(18)

$$PE_{Total,y} = PE_{CO2,gas,y} + PE_{CO2,other-fuels,y} + PE_{EC,y} + PE_{CH4,plants,y} + PE_{CH4,pipeline,y} + PE_{CH4,pipeline,accident,y}$$

где,

$PE_{CO2,gas,y}$	Выбросы CO ₂ в ходе деятельности по проекту за счет сжигания топлива, сгорания в факелах или выбросов полученного газа в атмосферу в течение периода y , (тонн CO ₂ -экв.)
$PE_{CO2,other-fuels,y}$	Выбросы CO ₂ за счет потребления иных видов топлива, кроме полученного газа, в ходе деятельности по Проекту в течение периода y , (тонн CO ₂ -экв.)
$PE_{EC,y}$	Выбросы CO ₂ за счет потребления электроэнергии в течение периода y , (тонн CO ₂ -экв.)
$PE_{CH4,plants,y}$	Выбросы CH ₄ в ходе деятельности по проекту на установках по получению и подготовке газа в течение периода y , (тонн CO ₂ -экв.)
$PE_{CH4,pipeline,y}$	Выбросы CH ₄ в результате деятельности по проекту в ходе транспортировки газа по трубопроводам при нормальных условиях работы в течение периода y , (тонн CO ₂ -экв.)
$PE_{CH4,pipeline,accident}$	Выбросы метана из транспортных трубопроводов при случайных авариях, (тонн CO ₂ -экв.)

Утечки по проекту несущественные и приняты равными нулю (обоснование см. в ПТД).

Для расчета сокращений выбросов используется следующий подход:

$$(15) \quad ER_y = BL_y - PE_{CO2,gas,y} - PE_{CO2,other-fuels,y} - PE_{EC,y} \\ - PE_{CH4,plants,y} - PE_{CH4,pipeline,y} - PE_{CH4,pipeline,accident} - L_y,$$

где:

ER_y	Сокращение выбросов в ходе деятельности по проекту в течение периода y , (тонн CO ₂ -экв.)
BL_y	Выбросы согласно базовой методике в течение периода y , (тонн CO ₂ -экв.)
$PE_{CO2,gas,y}$	Выбросы CO ₂ в ходе деятельности по проекту за счет сжигания топлива, сгорания в факелах или сброса в атмосферу полученного газа в течение периода y , (тонн CO ₂ -экв.)
$PE_{CO2,other-fuels,y}$	Выбросы CO ₂ за счет потребления иных видов топлива, кроме полученного газа в ходе деятельности по проекту в течение периода y , в тоннах CO ₂
$PE_{EC,y}$	Выбросы CO ₂ за счет потребления электроэнергии в течение периода y , в тоннах CO ₂

$PE_{CH4, plant, y}$	Выбросы СН ₄ в ходе деятельности по Проекту на установках по получению и подготовке газа в течение периода у, в тоннах СО ₂ .
$PE_{CH4, pipeline, y}$	Выбросы СН ₄ в ходе деятельности по Проекту в ходе транспортировки газа по трубопроводам при нормальных условиях работы в течение периода у, в тоннах СО ₂ .
$PE_{CH4, pipeline, accident}$	Выбросы метана из транспортных трубопроводов при случайных авариях, в тоннах СО ₂ .
L_y	Выбросы за счет утечек в течение периода у, в тоннах СО ₂ .

В Таблице В.2.1. представлены данные и параметры, которые были определены и зафиксированы в ПТД (не подлежат мониторингу), включая значения и показатели, заданные по умолчанию (соответствуют Разделу D.1. верифицированного отчета по мониторингу).

Таблица В.2.1. Данные и параметры, которые были определены в ПТД и не подлежат мониторингу.

Данные / Параметр:	GWP_{CH4}
Единицы измерения:	-- (безразмерный(е))
Описание:	Одобренное значение Потенциала глобального потепления для метана
Источник использованных данных:	Третий доклад об оценках МГЭИК, 2001
Значение(я):	21
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по Проекту
Дополнительные замечания:	

Данные / Параметр:	π
Единицы измерения:	-- (безразмерный(е))
Описание:	Отношение длины окружности к ее диаметру
Источник использованных данных:	Онлайн Энциклопедия целочисленных последовательностей (OEIS)
Значение(я):	3,1416
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по Проекту (случайные утечки)
Дополнительные замечания:	

Данные / Параметр:	P_s
Единицы измерения:	кПа
Описание:	Стандартное давление
Источник использованных	ПТД / AM0009 v2.1

данных:	
Значение(я):	101.325 кПа
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по Проекту (случайные утечки)
Дополнительные замечания:	Стандартное давление

Данные / Параметр:	T_s
Единицы измерения:	° Цельсия
Описание:	Стандартная температура
Источник использованных данных:	-
Значение(я):	20 °C
Указать, для каких расчетов использованы данные Комсомольское (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по базовой методике и Проекту
Дополнительные замечания:	Стандартная температура

Данные / Параметр:	L_1
Единицы измерения:	Метры
Описание:	Длина трубопровода от УПСВ до ДКС месторождения Комсомольское
Источник использованных данных:	В процессе завершения
Значение(я):	357 метров
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по Проекту (случайные утечки)
Дополнительные замечания:	

Данные / Параметр:	L_2
Единицы измерения:	Метры
Описание:	Длина трубопровода от ДКС Комсомольского месторождения до ЕСГ ОАО «Газпром»
Источник использованных данных:	ПТД
Значение(я):	5 434 метров
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по Проекту (случайные утечки)

Дополнительные замечания:	
----------------------------------	--

Данные / Параметр:	d_1
Единицы измерения:	Метры
Описание:	Диаметр трубопровода от УПСВ до ДКС
Источник использованных данных:	ПТД
Значение(я):	1,22 метра
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по Проекту (случайные утечки)
Дополнительные замечания:	

Данные / Параметр:	d_2
Единицы измерения:	Метры
Описание:	Диаметр трубопровода от ДКС до ЕСГ
Источник использованных данных:	ПТД
Значение(я):	0,53 метра
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по Проекту (случайные утечки)
Дополнительные замечания:	

Данные / Параметр:	$V_{GGPP,y}$
Единицы измерения:	тысяч ст.м ³
Описание:	Объем газа, поставленного на Губкинский ГПЗ по базовой методике
Источник использованных данных:	ПТД, пересчитаны в суточные объемы
Значение(я):	950 млн ст.м ³ /год / 365 дней * 306 дней периода мониторинга = 796,438,356 тысяч ст.м ³
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по базовой методике
Дополнительные замечания:	

Данные / Параметр:	$V_{всд,y}$
Единицы измерения:	тысяч ст.м ³
Описание:	Объем газа, использованного для работы ДКС по базовой методике
Источник использованных	ПТД, пересчитаны в суточные объемы

данных:	
Значение(я):	950 млн ст.м ³ /год / 365 дней * 306 дней периода мониторинга = 796,438,356 тысяч ст.м ³
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по базовой методике
Дополнительные замечания:	

Данные / Параметр:	$EF_{gad,y}$
Единицы измерения:	т СО ₂ /МВт ч
Описание:	Показатель выбросов от региональной энергосистемы Тюменской области в течение периода
Источник использованных данных:	ПТД
Значение(я):	1,3 (т СО ₂ /МВт ч)
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по Проекту
Дополнительные замечания:	

Данные / Параметр:	TDL_y
Единицы измерения:	--
Описание:	Средние технические потери в сети на передачу и распределение
Источник использованных данных:	ПТД
Значение(я):	20.0%
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по Проекту
Дополнительные замечания:	

Данные / Параметр:	$EF_{pipeline}$
Единицы измерения:	кг СН ₄ /час
Описание:	Показатель полных выбросов для транспортных газопроводов
Источник использованных данных:	ПТД
Значение(я):	0,664 (кг/час)
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов	Расчеты выбросов по Проекту

выбросов от утечек)	
Дополнительные замечания:	

Данные / Параметр:	$EF_{\text{всего}}$
Единицы измерения:	кг СН ₂ /час
Описание:	Показатель полных выбросов для всего оборудования
Источник использованных данных:	ПТД
Значение(а):	8,725 (кг/час)
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по Проекту
Дополнительные замечания:	

B.4. Подход к организации и проведению мониторинга

В мониторинге и верификации деятельности по Проекту СО участвуют пять подразделений ООО «РН-Пурнефтегаз»:

1. Управления подготовки и транспортировки газа и конденсата:
 - a. Цех подготовки и компримирования газа №2 (оператор ДКС);
2. Управление подготовки и транспортировки нефти:
 - a. Производственная лаборатория химического анализа;
3. Отдел главного метролога;
4. Управление энергетики;
5. Управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (координационный орган в части консолидации данных и обучения).

Чтобы внедрить процедуры мониторинга в рамках Проекта СО и Стандарта ООО «РН-Пурнефтегаз» «Проект использования попутного газа на Комсомольском нефтяном месторождении. Руководство по мониторингу», введённый Приказом №2761 от 30 октября 2012 г., были предприняты следующие шаги:

- Издано Распоряжение “О реализации процедур мониторинга” от 28 октября 2011 г.,
- Проведено обучение персонала (Список №1 об обучении процедурам мониторинга в рамках Проекта СО по использованию попутного газа на Комсомольском нефтяном месторождении).


Отдел охраны окружающей среды Управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды координирует взаимодействие между всеми подразделениями, отвечающими за сбор и передачу первичных и резервных данных, необходимых для осуществления мониторинга в рамках Проекта СО, руководит консолидацией записей данных, поступивших из различных подразделений, проведением периодических расчетов достигнутых сокращений выбросов и координирует обучение соответствующего персонала.

Директоры проекта СО – г-н Р. Латыш, Директор Департамента экономики и бизнес планирования ОАО «НК «Роснефть» и г-н Н. Елисеев, Заместитель руководителя газовых проектов ОАО «НК

«Роснефть» - руководят реализацией проекта СО, верификацией и получением разрешения на выдачу ЕСВ. Директоры проекта координируют связь со всеми сторонами-участниками деятельности по проекту, как внутренними, так и внешними.

В следующих ниже разделах очерчены ключевые функции и зоны ответственности всех участвующих организационных единиц.


Rис. 2: Общая организационная структура Проекта СО

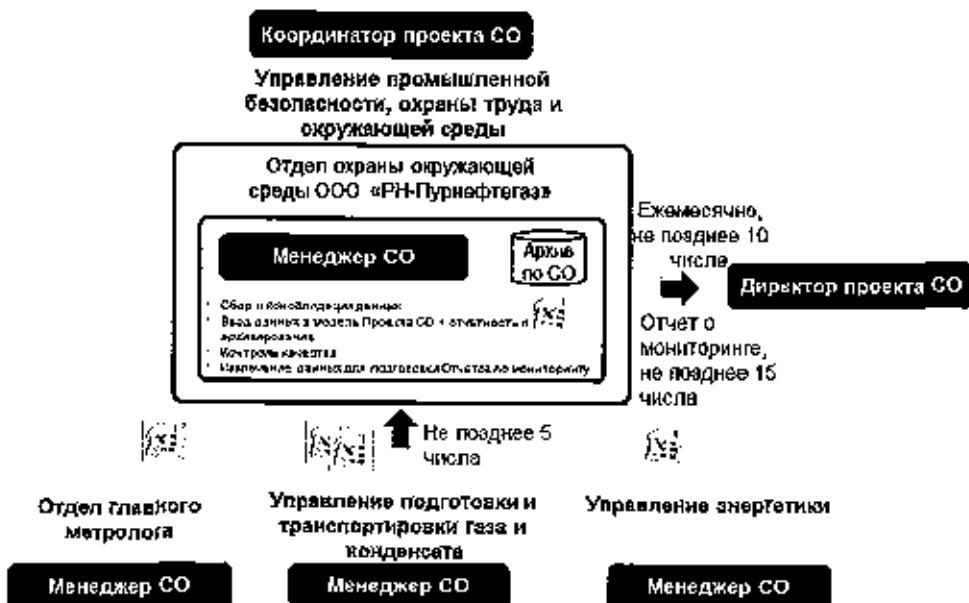

Управление подготовки и транспортировки газа и конденсата (УПТГиК) и Управление подготовки и транспортировки нефти (УПТН):

Управление подготовки и транспортировки газа и конденсата (УПТГиК) отвечает за сбор, составление, контроль качества, подготовку отчетности и хранение основной массы первичных и вторичных данных, требующихся для осуществления успешного мониторинга Проекта СО, верификации и выдачи / передачи покупателю ЕСВ.

Rис. 3: Организационная структура мониторинга Проекта СО Управления подготовки и транспортировки газа и конденсата (УПТГиК) и Управления подготовки и транспортировки нефти (УПТН)

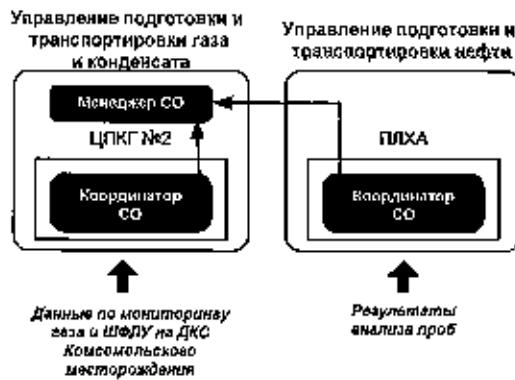

В качестве Менеджера СО по производству назначен г-н А. Габдулхаков, Начальник Управления подготовки и транспортировки газа и конденсата, для координации деятельности по осуществлению мониторинга в рамках Проекта СО в Управлении подготовки и транспортировки газа и конденсата и Управлении подготовки и транспортировки нефти.

Менеджер СО по производству выполняет следующие обязанности:

- Отбор, назначение, оценка квалификации и обучение Координаторов СО для (i) цеха подготовки и компримирования газа №2 и (ii) Производственной лаборатории химического анализа;
- Получение от Координатора СО ДКС и Координатора СО ПЛХА заполненных Excel-форм, в которых содержатся данные по месяцу, и анализ их качества; предоставление этих утвержденных форм Координатору проекта СО до пятого числа следующего месяца в соответствии с Разделом D.8;
- Содействие взаимодействию и общая ответственность за мероприятие, осуществляемые сотрудниками Управления, задействованными в осуществление мониторинга в рамках Проекта СО, с целью устранения ошибок и упущений в наборах первичных данных.

Цех подготовки и компримирования газа №2:

Ключевые функции и зоны ответственности сотрудников Цеха подготовки и компримирования газа №2 (ЦПиКГ №2):

➤ Операторы ЦПиКГ №2:

- Обеспечение надлежащего мониторинга, а также передачи в режиме реального времени и хранения первичных данных в общей базе данных в соответствии с требованиями мониторинга в рамках Проекта СО, включая:
 - На ДКС Комсомольского месторождения:
 - Замеры на постоянной основе объема ШФЛУ, откачиваемого на УПСВ (БН-1);
 - На узле коммерческого учета, расположенному в точке подключения к ЕСГ ОАО «Газпром»:
 - Замеры на постоянной основе объема осущенного газа, реализуемого в ЕСГ ОАО «Газпром» (на КУУГ ГП-40);

б) Обеспечение замеров, передачи (в режиме реального времени) и хранения вторичных (резервных) данных в надлежащем формате в общей базе данных в соответствии с определением, приведенным в системе мониторинга Проекта СО в Разделе Е, включая:

- Замеры на постоянной основе на ДКС Комсомольского месторождения:
 - Объема газа в БУГ-4;
 - Объема сжигаемого в факелях газа в факельном коллекторе высокого давления (БУГ-7);
 - Объема сжигаемого в факелях газа в факельном коллекторе низкого давления (БУГ-7);
 - Объема осущеного газа в БУГ-6;
- Замеры на постоянной основе на КУУГ ГП-40:
 - Состава осущеного газа, реализуемого в ЕСГ ОАО «Газпром» (на КУУГ ГП-40);
 - Объема осущеного газа, осуществляемых основным или резервным счетчиком на КУУГ ГП-40.


с) Отбор проб следующих потоков сред в соответствии с Разделом D.1:

- ПНГ с УПСВ на входе в ДКС;
- Осущенный газ перед подключением к ЕСГ ОАО «Газпром» (отбор проб на КУУГ ГП-40);
- ШФЛУ до подачи на УПСВ на УСК (отбор проб в БН-1);

➤ Координатор СО ДКС – г-н А.Сыромолот, начальник ЦПиКГ №2 УПТГиК, выполняет следующие обязанности:

- а) Обеспечение надлежащей квалификации у всего персонала ЦПКГ №2, задействованного в осуществлении мониторинга по Проекту СО, а также проведения обучения, необходимого для выполнения ими своих обязанностей, как это описано в РМ;
- б) На ежедневной основе – обеспечение расчета и консолидации сводных объемов газа и ШФЛУ, прошедших за истекший 24-часовой период через соответствующие пункты замера, на основании записей, содержащихся в общей базе данных и внесение в Excel-форму, разработанную для составления отчетности по соответствующим первичным и вторичным данным в соответствии с процедурой, описанной в Разделах D.2 и E.2 РМ;
- в) На ежемесячной основе – проведение первичного контроля качества данных, заносимых в Excel-форму в соответствии с описанием, содержащимся в Разделах D.7 и E.3, чтобы определить и избежать ошибок и пропусков в данных до составления отчетности;
- г) После проведения первичного контроля качества – представление заполненной Excel-формы, в которую должны быть включены данные за один (1) месяц в соответствии с Разделами D.8 и E.4, Менеджеру СО Управления подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата не позднее второго числа месяца, следующего за отчетным;
- д) Создание и ведение архива для хранения Excel-форм в соответствии с Разделами D.9 и E.5 РМ, в которых должны содержаться отчетные совокупные данные по параметрам Проекта СО (как первичные данные, так и вторичные данные) в электронной и печатной форме. Все записи должны соответствующим образом храниться в архиве в течение, по крайней мере, двух лет после окончания периода кредитования в рамках Проекта СО (до начала 2015 г.).

Рис. 6: Основные функции и зоны ответственности Отдела подготовки газа и конденсата

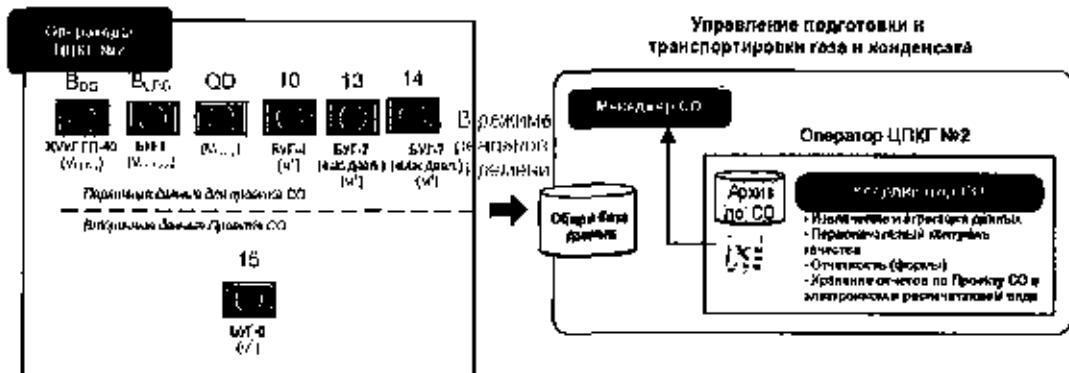

Производственная лаборатория химического анализа Барсуковского направления УПН.

Ниже приведены основные функции и зоны ответственности сотрудников Производственной лаборатории химического анализа (ответственная – г-жа Жолудева М., Начальник участка качества нефти):

➤ Сотрудники лаборатории:


- b) Анализ проб в лаборатории в соответствии с процедурой, описанной в Разделе D.3 РМ и надлежащее хранение результатов анализа в соответствии с требованиями осуществления мониторинга по Проекту СО в распечатанной и электронной формах на площадке в соответствии с Разделом D.9 РМ;
 - c) Предоставление Координатору СО ПЛХА всей соответствующей информации, необходимой для заполнения Excel-формы по Проекту СО с целью составления отчетности по составу сред, и своевременное получение данной информации Координатором СО ПЛХА.

- Координатор СО ПЛХА – г-жа М. Жолудева, начальник Участка контроля качества нефти УПН, выполняет следующие обязанности:

- a) Перед запуском Проекта СО необходимо доработать письменную процедуру, описывающую (1) организацию периодического отбора проб соответствующих потоков сред (включая подробное описание точек расположения пробоотборников, стандартов и оборудования, применяемых для пробоотбора, и т.д.), (2) методы их анализа в Лаборатории (включая описание используемого оборудования, требований по его поверке, стандартов, применяемых в рамках анализа состава и расчета характеристик сред, статуса аккредитации лаборатории и т.д.), а также (3) требования в части квалификации персонала, задействованного в пробоотборе, проведении анализа и составлении отчетности по полученным результатам для их предоставления Координатору СО ПЛХА;
 - b) Обеспечение наличия соответствующей квалификации у персонала Лаборатории, задействованного в осуществлении мониторинга в рамках Проекта СО, а также обучения данного персонала, необходимого для выполнения своих обязанностей в соответствии с РМ;
 - c) В конце каждого месяца – занесение необходимой информации по каждой смешанной пробе, отобранный и проанализированный в течение прошедшего месяца, в Excel-форму, разработанную для целей составления отчетности по этим данным;

- d) Проведение первичного контроля качества данных, заносимых в Excel-форму, в соответствии с Разделом D.7 РМ для того, чтобы определить и избежать ошибок и пропусков в наборе первичных данных до предоставления отчетности;
 - e) В случае если набор первичных данных, подготовленный на основе лабораторных результатов, является неполным и не соответствует периодичности пробоотбора и анализа, необходимой для осуществления мониторинга в рамках Проекта СО, вследствие ошибочных или недостающих (ежемесячных) данных – запрос у Координатора СО ДКС резервных данных, показывающих компонентный состав соответствующего(их) потока(ов) газа, и замена недостающих данных, по возможности, в соответствии с Разделом G РМ;
 - f) После первичного контроля качества и замены ошибочных или недостающих данных (в случае необходимости и в соответствии с данным Руководством) – предоставление заполненных Excel-форм, которые должны включать данные за один (1) месяц, Менеджеру СО Управления подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата не позднее второго числа следующего месяца в соответствии с Разделом D.8 РМ.

Рис. 7: Основные функции и зоны ответственности Производственной лаборатории химического анализа

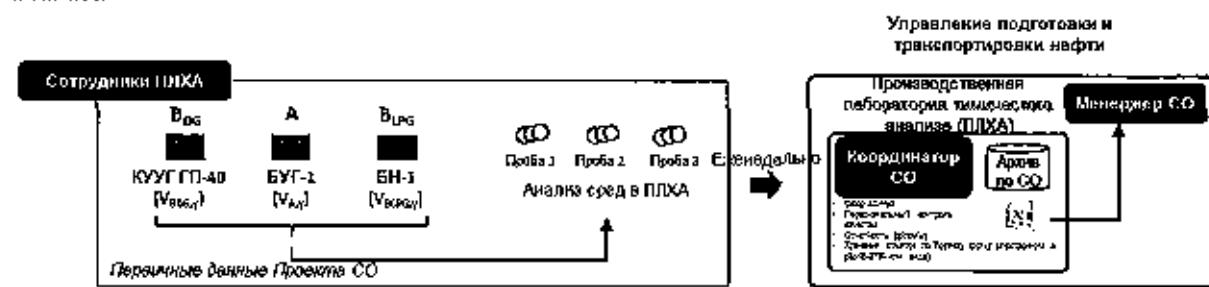

Отдел главного метролога:

Основные функции и зоны ответственности Отдела главного метролога включают:

- Сервисная организация, выполняющая работы по договору с ООО «РН-Пурнефтегаз»;

- a) Обеспечение соответствия всего оборудования для мониторинга, установленного с целью проведения замеров параметров, описанных в Разделах Д и Е РМ, соответствующим требованиям, включая национальные или международные стандарты, применяемые для проведения индивидуальных замеров (все установленные счётчики должны соответствовать технологическим инструкциям, принятым в российской нефтегазовой отрасли и внесены в Государственный реестр средств измерений РФ). Все средства измерения на площадке ДКС должно быть совершенно новым; срок эксплуатации данного оборудования должен составлять не менее 20 лет;
 - b) Обеспечение обновления на постоянной основе архива, включающего данные по основным характеристикам всех счётчиков, используемых для проведения замеров в рамках Проекта СО, включая необходимую информацию о всех соответствующих подустройствах;
 - c) Обеспечение проведения поверки и технического обслуживания в соответствии с правилами производителей и национальными нормативами с периодичностью в соответствии с технической и нормативной документацией, включая контроль за степенью точности счётчиков и конфигурацией программного обеспечения, относящегося к замерам потоков газа. Все записи по поверке должны быть надлежащим образом заархивированы, и к ним должен быть обеспечен доступ со стороны выбранной НАО для осуществления периодической верификации в случае необходимости;

- d) Ведение журнала отказов по каждому счётчику с целью регистрации любых отклонений от стандартного режима эксплуатации.
 - e) На постоянной основе – передача данных по отказам устройств Менеджеру СО по метрологии и обеспечение своевременного ремонта/замены и поверки дефектных/вышедших из строя устройств, требующихся для осуществления мониторинга в рамках Проекта СО.
- Менеджер СО по метрологии – г-н М.Стругацкий, Главный метролог, выполняет следующие обязанности:
- a) Перед запуском Проекта СО – подготовка обзора всей установленной измерительной аппаратуры, которая будет использоваться в рамках мониторинга по Проекту СО в Excel-форме, разработанной с целью составления отчётности по этим данным, и предоставление данной формы Координатору проекта СО;
 - b) Получение данных от сервисной организации по отказам устройств и обеспечение контроля за своевременным ремонтом, заменой и поверкой дефектных/вышедших из строя устройств, требующихся для осуществления мониторинга в рамках Проекта СО;
 - c) В конце каждого месяца – подготовка обновленной версии Excel-формы КИПиА узлов учета, в которой должно содержаться следующее: (1) обзор состояния установленной измерительной аппаратуры; (2) статус её поверки, а также (3) журналы по замерным ниткам по каждому счётчику, используемому для осуществления мониторинга в рамках Проекта СО, с описанием всех основных событий в соответствии с Разделом F.1 и их предоставление через Руководителя управления (для утверждения) Координатору проекта СО не позднее пятого числа следующего месяца в соответствии с Разделом D.8 РМ.
- Управление энергетики:**
- Основные функции и зоны ответственности сотрудников Управления энергетики включают следующее:
- Сервисные организации, выполняющие работы по договору с ООО «РН-Лурнефтегаз»:
- a) Обеспечение организации технического учёта электроэнергии посредством установки и поверки счётчиков электроэнергии в соответствии с правилами их изготовителей и национальными нормативами с тем, чтобы мог быть рассчитан общий объем электроэнергии, получаемой из региональной энергосистемы Тюменской области с целью эксплуатации объектов и используемой в рамках Проекта СО, и по нему могла бы быть составлена отчётность согласно соответствующим процедурам Проекта СО;
 - b) Ведение журнала отказов по каждому счётчику с целью регистрации любых отклонений от стандартного режима эксплуатации.
 - c) На постоянной основе – передача данных по отказам устройств Менеджеру СО Управления энергетики и обеспечение своевременного ремонта/замены и поверки дефектных/вышедших из строя устройств, требующихся для осуществления мониторинга в рамках Проекта СО.
 - d) Замеры расхода дизельного топлива на дизельной электростанции (ДЭС-1, 2).
- Менеджер СО Управления энергетики – г-н А. Бекиров, Главный энергетик;


- a) На постоянной основе – передача данных по отказам устройств Координатору проекта СО и обеспечение своевременного ремонта/замены и поверки дефектных/вышедших из строя устройств, требующихся для осуществления мониторинга в рамках Проекта СО;
- b) В конце каждого месяца – подготовка Excel-формы Управления энергетики, разработанной с целью составления отчетности по общему потреблению электроэнергии за предыдущий месяц, замеренному при помощи отдельных счетчиков электроэнергии, и предоставление данной формы через Руководителя управления (для утверждения) Координатору проекта СО не позднее пятого числа следующего месяца в соответствии с Разделом D.8 РМ;
- c) Получение данных от сервисной организации по отказам устройств и обеспечение контроля за своевременным ремонтом, заменой и поверкой дефектных/вышедших из строя устройств, требующихся для осуществления мониторинга в рамках Проекта СО.

Отдел охраны окружающей среды:

Отдел охраны окружающей среды (Управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды) координирует взаимодействие между всеми подразделениями, отвечающими за сбор и передачу первичных и резервных данных, необходимых для осуществления мониторинга в рамках Проекта СО, руководит консолидацией записей данных, поступивших из различных подразделений, а также выполняемыми на периодической основе расчетами достигнутых совокупных сокращений выбросов, координирует обучение соответствующего персонала. Координатором проекта СО для руководства этими функциями до начала периода кредитования был назначен г-н О. Нусхаев, Заместитель Главного инженера - начальник Управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

- a) Управление и организация периодических верификаций сокращений выбросов на площадке, включая проведение внутреннего технического аудита на площадке;
- b) По получении ежемесячных данных от Менеджеров СО управлений (не позднее пятого числа следующего месяца) – введение всех наборов первичных и резервных данных, фиксируемых в Excel-формах, в Модель мониторинга в рамках Проекта СО;
- c) Анализ данных, введенных в Модель мониторинга в рамках Проекта СО, с целью предотвращения и определения ошибок и упущений в процессе сбора данных и/или ручного ввода записей;
- d) Создание и ведение электронного архива для хранения копии Модели мониторинга в рамках Проекта СО после внесения соответствующих записей и осуществления контроля качества данных за каждый месяц;
- e) Не позднее десятого числа каждого месяца – суммирование результатов деятельности в рамках Проекта СО за предыдущий месяц в форме краткой служебной записи на имя Директора проекта СО;
- f) Не позднее пятнадцатого дня после окончания каждого периода мониторинга – (1) определение соответствующих значений по всем параметрам Проекта СО, применяемым для расчета и доработка расчета достигнутых совокупных сокращений выбросов в соответствии с Разделом L.2; (2) извлечение необходимых данных из Модели мониторинга в рамках Проекта СО в таблицу в формате Excel (.xls) для предоставления в качестве приложения к периодически выпускаемому Отчету по мониторингу в соответствии с Разделом L.3; а также (3) хранение копии набора окончательных данных в электронном архиве в соответствии с Разделом L.3 РМ.

Рис. 9: Основные функции и зоны ответственности Координатора проекта СО

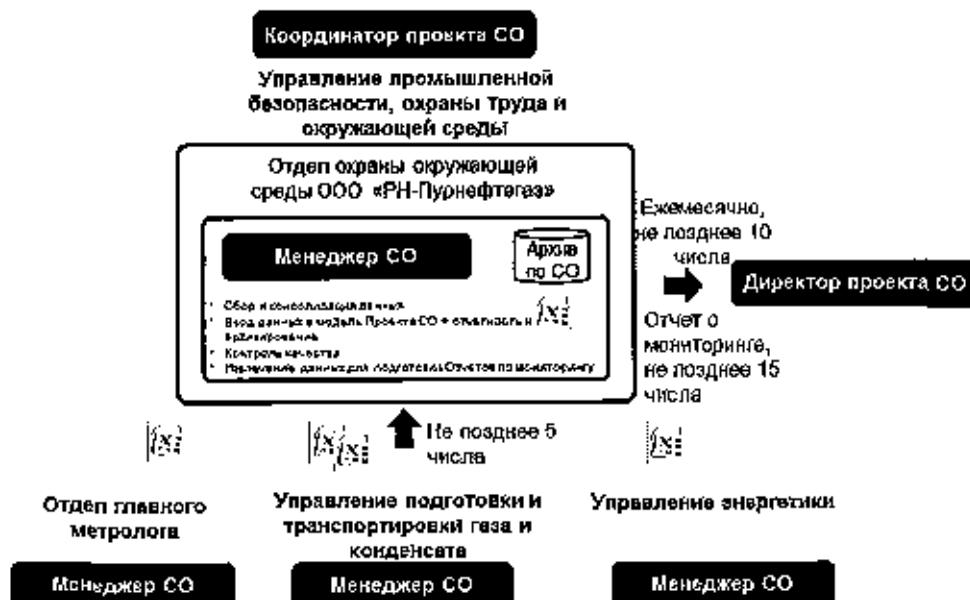

Отчет по мониторингу с описанием результатов согласно Модели мониторинга в рамках Проекта СО и другую соответствующую информацию за заданный период мониторинга готовит Менеджер СО – г-жа Ю. Кирьянова, старший специалист отдела охраны окружающей среды с использованием формата Отчета по мониторингу, приложенного к Распоряжению по мониторингу. Менеджер СО передает Проект отчета Координатору Проекта СО от Управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, ответственному за его рассмотрение и перекрестную проверку. Окончательный проект Отчета представляется на утверждение Директору Проекта СО.

Директор Проекта СО представляет Отчет Всемирному банку для рассмотрения. При этом Директор отвечает за проведение верификации Отчета.

Директор проекта СО – Ростислав Латыш, Директор Департамента экономики и бизнес планирования «НК «Роснефть» отвечает за:

- Управление реализацией Проекта СО и исполнением договорных обязательств по ДПСВ, включая следующую деятельность в отношении Всемирного банка:
 - Представление на регулярной основе Отчетов по мониторингу на рассмотрение и утверждение Всемирного банка
 - Содействие в обеспечении информационного взаимодействия по вопросам, поднимаемым в процессе верификации НАО, Всемирным банком и соответствующими подразделениями и сотрудниками ООО «РН-Пурнефтегаз»;
- Руководство верификацией и передачей ЕСВ;
- Координация информационного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами Проекта СО (как внутренними, так и внешними).

В.4. Данные по параметрам, подлежащим мониторингу, и метрологическому обеспечению

Данные / Параметр:	V А _у
Единицы измерения:	тысяч ст.м ³
Описание:	Объем ПНГ, произведенного на УПСВ, подготовленного и переданного на ДКС в точке А (Поток №1)
Измеренные / Рассчитанные / По умолчанию:	Рассчитанные
Источник данных:	Формула 16
Значение(я) отслеживаемого(ых) параметра(ов):	1,273,851.160
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек):	Для расчета выбросов по базовой методике
Оборудование для мониторинга (тип, класс точности, серийный номер, частота поверок, дата последней поверки, срок действия)	-
Частота измерений/ отсчетов/ регистрации:	-
Метод расчета (в случае применимости):	Формула 16 (в Разделе В.2)
Применяемые процедуры оценки/контроля качества:	1. Контроль дисперсии расчетных величин, превышающей ожидаемую в нормальных условиях (чтобы избежать существенных рассогласований и отклонений)

Данные / Параметр:	V BDO,y
Единицы измерения:	тысяч ст.м ³
Описание:	Объем осущенного газа (СОГ), произведенного на ДКС и переданного в ЕСГ Газпрома в точке B _{DG} (Поток №2)
Измеренные / Рассчитанные / По умолчанию:	Измеренные
Источник данных:	КУУГ ГП-40
Значение(я) отслеживаемого(ых) параметра(ов):	1,114,630.411
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек):	Для расчета выбросов по проекту
Оборудование для мониторинга (тип, класс	№1 (рабочий счётчик)

точности, серийный номер, частота поверок, дата последней поверки, срок действия)	Ультразвуковой расходомер осущенного газа
	<p>Тип модуля: СГУ Flowsic 600/16CL600P4 Серийный номер: 10318657 Линейный размер: 400 мм Приемопередатчики: Flowsic 600/16CL600P4 Потоковый компьютер: Controller FloBoss S600 Максимальная скорость потока: 6000 м³/ч Частота поверок: Раз в 4 года Последняя поверка: 07.10.2010 Класс точности: ± 0,3%</p>
	Передатчик температуры
	<p>Тип модуля: ЦПУ «Metran» 276 МП-05 Серийный номер: 789931 Диапазон измерений: (0...+50) °C Частота поверок: Раз в год Последняя поверка: 01.08.2011, 01.06.2012 Класс точности: ± 0,2 °C</p>
	Передатчик давления
	<p>Тип модуля: EJX 510 A Серийный номер: 91K819467 Диапазон измерений: (0...10) МПа Частота поверок: Раз в 5 лет Последняя поверка: 01.08.2011 Класс точности: ± 0,1%</p>
	№2 (резервный счётчик)
	Ультразвуковой расходомер осущенного газа
	<p>Тип модуля: СГУ Flowsic 600/16CL600P4 Серийный номер: 10318655 Линейный размер: 400 мм Приемопередатчики: Flowsic 600/16CL600P4 Потоковый компьютер: FloBoss S600 Максимальная скорость потока: 6000 м³/ч Частота поверок: Раз в 4 года Последняя поверка: 07.10.2010 Класс точности: ± 0,3%</p>
	Передатчик температуры
	<p>Тип модуля: ЦПУ «Metran» 276 МП-05 Серийный номер: 789930</p>

	<p>Диапазон измерений: Частота поверок: Последняя поверка: Класс точности:</p> <p>(0...+50) °C Раз в год 08.01.2011 ± 0,2 °C</p>	
Передатчик давления		
	<p>Тип модуля: Серийный номер: Диапазон измерений: Частота поверок: Последняя поверка: Класс точности:</p> <p>EJX 510 A 91K819466 (0...10) MPa Раз в 5 лет 01.08.2011 ± 0,1%</p>	
Частота измерений/ отсчетов/ регистрации:	Непрерывно/непрерывно/ежедневно	
Метод расчета (в случае применимости):	-	
Применяемые процедуры оценки/контроля качества:	<ol style="list-style-type: none"> Контроль полноты предоставления данных с учетом любых доложенных нарушений в работе и наличия оборудования для мониторинга (не принимаются никакие отклонения от стандартного рабочего режима) Контроль дисперсии зарегистрированных данных сверх ожидаемой в нормальных условиях (чтобы избежать существенных рассогласований и отклонений) Перекрестная проверка с использованием данных счётчика кросс-чекинга и технологических измерений на БУГ-6 	

Данные / Параметр:	V _{штуц}		
Единицы измерения:	Тонны		
Описание:	Количество ШФЛУ, произведенного на ДКС и переданного в мастрохозяйство УПСВ в точке В _{штуц} (Поток №3)		
Измеренные / Рассчитанные По умолчанию:	Измеренные		
Источник данных:	CPP		
Значение(я) отслеживаемого(ых) параметра(ов):	35,947.545 (01.05-27.11.2012; 14.12-31.12.2012)		
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по базовой методике и Проекту		
Оборудование для мониторинга (тип, класс точности, серийный номер, частота поверок, дата последней поверки, срок	<p>Массовый расходомер</p> <p>Расходомер -1</p> <table border="1"> <tr> <td>Тип модуля:</td> <td>Micro Motion F200S3 82CC AZEZZZZ-2700112AEZBZWZ</td> </tr> </table>	Тип модуля:	Micro Motion F200S3 82CC AZEZZZZ-2700112AEZBZWZ
Тип модуля:	Micro Motion F200S3 82CC AZEZZZZ-2700112AEZBZWZ		

действия)	FX61K.DXCGB1HDMAX
	Серийный номер: 14140364 - 3799479
	Диапазон измерений: (72...725) кг/мин
	Частота поверок: Раз в 4 года
	Последняя поверка: 21.08.2009
	Класс точности: ± 0.25 %
Расходомер -2	
	Тип модуля: Micro Motion F200S3 82CC AZEZZZZ - 2700112AEZEZWZ
	Серийный номер: 14143321 -3799493
	Диапазон измерений: (72...725) кг/мин
	Частота поверок: Раз в 4 года
	Последняя поверка: 21.08.2009
	Класс точности: ± 0.25 %
Частота измерений/ отсчетов/ регистрации:	Ежедневно/Ежедневно/Ежедневно
Метод расчета (в случае применимости):	
Применяемые процедуры оценки/контроля качества:	<ol style="list-style-type: none"> Контроль полноты предоставления данных с учетом любых допущенных нарушений в работе и наличия оборудования для мониторинга (не принимаются никакие отклонения от стандартного рабочего режима) Контроль дисперсии зарегистрированных данных сверх ожидаемой в нормальных условиях (чтобы избежать существенных рассогласований и отклонений)

Данные / Параметр:	V _{ышлю} ,
Единицы измерения:	Тонны
Описание:	Количество ШФЛУ, произведенного на ДКС и переданного в маслохозяйство УПСВ в точке Вышлю (Поток №3)
Измеренные / Рассчитанные /По умолчанию:	Измеренные (по уровню жидкости) и рассчитанные в тоннах
Источник данных:	CPP
Значение(я) отслеживаемого(ых) параметра(ов):	35,947.545 (01.03.2012-01.05.2012; 27.11.2012-14.12.2012)
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по базовой методике и Проекту
Оборудование для мониторинга (тип, класс	Уровнемеры

точности, серийный номер, частота поверок, дата последней поверки, срок действия)	Уровнемер -1
	Тип модуля: KSR GT611 FX61K.DXCGB1HDMAX
	Серийный номер: 17711529
	Диапазон измерений: (0...2350) мм
	Частота поверок: Раз в 2 года
	Последняя поверка: 16.08.2010
	Класс точности: ± 3 мм
	Уровнемер -2
	Тип модуля: KSR GT611 FX61K.DXCGB1HDMAX
	Серийный номер: 17711528
	Диапазон измерений: (0...2350) мм
	Частота поверок: Раз в 2 года
	Последняя поверка: 27.09.2010
	Класс точности: ± 3 мм
Частота измерений/ отсчетов/ регистрации:	Ежедневно/Ежедневно/Ежедневно
Метод расчета (в случае применимости):	- Чтобы обеспечить консервативность оценок, рассчитанное значение занижается на 5%, гарантируя 95% доверительный интервал вероятности.
Применяемые процедуры оценки/контроля качества:	1. Контроль полноты предоставления данных с учетом любых доложенных нарушений в работе и наличия оборудования для мониторинга (не принимаются никакие отклонения от стандартного рабочего режима) 2. Контроль дисперсии зарегистрированных данных сверх ожидаемой в нормальных условиях (чтобы избежать существенных расхождений и отклонений).

Данные / Параметр:	W _{A,y}								
Единицы измерения:	кг С/ст.м ³								
Описание:	Среднее содержание углерода в потоке газа на входе в точке А								
Измеренные / Рассчитанные По умолчанию:	Измеренные								
Источник данных:	Производственная лаборатория химического анализа								
Значение(я) отслеживаемого(ых) параметра(ов):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>Среднее значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/03/2012-31/03/2012</td> <td>0,5698</td> </tr> <tr> <td>01/04/2012-30/04/2012</td> <td>0,5689</td> </tr> <tr> <td>01/05/2012-31/05/2012</td> <td>0,5708</td> </tr> </tbody> </table>	Период	Среднее значение	01/03/2012-31/03/2012	0,5698	01/04/2012-30/04/2012	0,5689	01/05/2012-31/05/2012	0,5708
Период	Среднее значение								
01/03/2012-31/03/2012	0,5698								
01/04/2012-30/04/2012	0,5689								
01/05/2012-31/05/2012	0,5708								

	01/06/2012-30/06/2012	0,5700
	01/07/2012-31/07/2012	0,5699
	01/08/2012-31/08/2012	0,5702
	01/09/2012-30/09/2012	0,5713
	01/10/2012-31/10/2012	0,5710
	01/11/2012-30/11/2012	0,5705
	01/12/2012-31/12/2012	0,5698
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по Проекту	
Оборудование для мониторинга (тип, класс точности, серийный номер, частота поверок, дата последней поверки, срок действия)	Газовый хроматограф Тип модуля: Хроматэк- Кристалл 5000 Серийный номер: 152862 Частота поверок: Раз в год Последняя поверка: 29.11.2011, 11.05.2012	
ти	Еженедельно / еженедельно / еженедельно	
Метод расчета (в случае применимости):	-	
Применяемые процедуры оценки/контроля качества:	1. Контроль частоты представления данных с учетом минимальной частоты их представления согласно требований ПТД (ежемесячно) 2. Контроль полноты зарегистрированных данных 3. Контроль дисперсии зарегистрированных данных для того же потока сверх ожидаемой для нормальных условий (чтобы избежать существенных рассогласований и отклонений) 4. Точечные проверки с применением комбинированных данных с рабочего ГХ, используемого для потоковых измерений (если и когда это признано необходимым, исходя из вышеописанных результатов).	

Данные / Параметр:	$W_{BDO,r}$
Единицы измерения:	кг С/ст.м ³
Описание:	Среднее содержание углерода в осушенному газу, продаваемом в ЕСГ Газпрома в точке B _{DO}
Измеренные / Рассчитанные /По умолчанию:	Измеренные

Источник данных:	Производственная лаборатория химического анализа																							
Значение(я) отслеживаемого(ых) параметра(ов):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Период</th><th>Среднее значение</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01/03/2012-31/03/2012</td><td>0.5485</td></tr> <tr><td>01/04/2012-30/04/2012</td><td>0.5497</td></tr> <tr><td>01/05/2012-31/05/2012</td><td>0.5499</td></tr> <tr><td>01/06/2012-30/06/2012</td><td>0.5509</td></tr> <tr><td>01/07/2012-31/07/2012</td><td>0.5513</td></tr> <tr><td>01/08/2012-31/08/2012</td><td>0.5506</td></tr> <tr><td>01/09/2012-30/09/2012</td><td>0.5497</td></tr> <tr><td>01/10/2012-31/10/2012</td><td>0.5489</td></tr> <tr><td>01/11/2012-30/11/2012</td><td>0.5481</td></tr> <tr><td>01/12/2012-31/12/2012</td><td>0.5476</td></tr> </tbody> </table>		Период	Среднее значение	01/03/2012-31/03/2012	0.5485	01/04/2012-30/04/2012	0.5497	01/05/2012-31/05/2012	0.5499	01/06/2012-30/06/2012	0.5509	01/07/2012-31/07/2012	0.5513	01/08/2012-31/08/2012	0.5506	01/09/2012-30/09/2012	0.5497	01/10/2012-31/10/2012	0.5489	01/11/2012-30/11/2012	0.5481	01/12/2012-31/12/2012	0.5476
Период	Среднее значение																							
01/03/2012-31/03/2012	0.5485																							
01/04/2012-30/04/2012	0.5497																							
01/05/2012-31/05/2012	0.5499																							
01/06/2012-30/06/2012	0.5509																							
01/07/2012-31/07/2012	0.5513																							
01/08/2012-31/08/2012	0.5506																							
01/09/2012-30/09/2012	0.5497																							
01/10/2012-31/10/2012	0.5489																							
01/11/2012-30/11/2012	0.5481																							
01/12/2012-31/12/2012	0.5476																							
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по Проекту																							
Оборудование для мониторинга (тип, класс точности, серийный номер, частота поверок, дата последней поверки, срок действия)	<p>Газовый хроматограф</p> <table border="1"> <tr><td>Тип модуля:</td><td>Хроматэк- Кристалл 5000</td></tr> <tr><td>Серийный номер:</td><td>152862</td></tr> <tr><td>Частота поверок:</td><td>Раз в год</td></tr> <tr><td>Последняя поверка:</td><td>29.11.2011, 11.05.2012</td></tr> </table>		Тип модуля:	Хроматэк- Кристалл 5000	Серийный номер:	152862	Частота поверок:	Раз в год	Последняя поверка:	29.11.2011, 11.05.2012														
Тип модуля:	Хроматэк- Кристалл 5000																							
Серийный номер:	152862																							
Частота поверок:	Раз в год																							
Последняя поверка:	29.11.2011, 11.05.2012																							
Частота измерений/ отсчетов/ регистраций:	Еженедельно / еженедельно / еженедельно																							
Метод расчета (в случае применимости):	-																							
Применяемые процедуры оценки/контроля качества:	<ol style="list-style-type: none"> Контроль полноты зарегистрированных данных Точечные проверки с применением комбинированных данных с рабочего ГХ, используемого для потоковых измерений (если и когда это признано необходимым, исходя из вышеописанных результатов). 																							

Данные / Параметр:	$\rho_{A,y}$							
Единицы измерения:	кг/ст.м ³							
Описание:	Средняя плотность газа во входном потоке в точке А							
Измеренные / Рассчитанные /По умолчанию:	Рассчитывается на основе результатов анализа состава по данным газового хроматографа							
Источник данных:	Производственная лаборатория химического анализа							
Значение(я) отслеживаемого(ых) параметра(ов):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Период</th><th>Среднее значение</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01/03/2012-31/03/2012</td><td>0.766</td></tr> <tr><td>01/04/2012-30/04/2012</td><td>0.766</td></tr> </tbody> </table>		Период	Среднее значение	01/03/2012-31/03/2012	0.766	01/04/2012-30/04/2012	0.766
Период	Среднее значение							
01/03/2012-31/03/2012	0.766							
01/04/2012-30/04/2012	0.766							

	01/05/2012-31/05/2012	0.768
	01/06/2012-30/06/2012	0.767
	01/07/2012-31/07/2012	0.767
	01/08/2012-31/08/2012	0.767
	01/09/2012-30/09/2012	0.768
	01/10/2012-31/10/2012	0.768
	01/11/2012-30/11/2012	0.768
	01/12/2012-31/12/2012	0.767
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по базовому сценарию и по Проекту	
Оборудование для мониторинга (тип, класс точности, серийный номер, частота поверок, дата последней поверки, срок действия)	Газовый хроматограф Тип модуля: Хроматэк- Кристалл 5000 Серийный номер: 152862 Частота поверок: Раз в год Последняя поверка: 29.11.2011, 11.05.2012	
Частота измерений/ отсчетов/ регистрации:	Еженедельно / еженедельно / еженедельно	
Метод расчета (в случае применимости):	-	
Применяемые процедуры оценки/контроля качества:	1. Контроль частоты представления данных с учетом минимальной частоты их представления согласно требований ПТД (ежемесячно) 2. Контроль полноты зарегистрированных данных	

Данные / Параметр:	$\rho_{\text{авс},y}$									
Единицы измерения:	кг/ст.м ³									
Описание:	Средняя плотность осущеннного газа, произведенного на ДКС и переданного в ЕСГ Газпрома в точке В _Д									
Измеренные / Рассчитанные / По умолчанию:	Рассчитывается на основе результатов анализа состава по данным газового хроматографа									
Источник данных:	Производственная лаборатория химического анализа									
Значение(я) отслеживаемого(ых) параметра(ов):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Период</th> <th>Среднее значение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/03/2012-31/03/2012</td> <td>0.741</td> </tr> <tr> <td>01/04/2012-30/04/2012</td> <td>0.744</td> </tr> <tr> <td>01/05/2012-31/05/2012</td> <td>0.744</td> </tr> </tbody> </table>		Период	Среднее значение	01/03/2012-31/03/2012	0.741	01/04/2012-30/04/2012	0.744	01/05/2012-31/05/2012	0.744
Период	Среднее значение									
01/03/2012-31/03/2012	0.741									
01/04/2012-30/04/2012	0.744									
01/05/2012-31/05/2012	0.744									

	01/06/2012-30/06/2012	0.747								
	01/07/2012-31/07/2012	0.745								
	01/08/2012-31/08/2012	0.739								
	01/09/2012-30/09/2012	0.737								
	01/10/2012-31/10/2012	0.735								
	01/11/2012-30/11/2012	0.734								
	01/12/2012-31/12/2012	0.735								
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по Проекту									
Оборудование для мониторинга (тип, класс точности, серийный номер, частота поверок, дата последней поверки, срок действия)	<p>Газовый хроматограф</p> <table border="1"> <tr> <td>Тип модуля:</td><td>Хроматэк- Кристалл 5000</td></tr> <tr> <td>Серийный номер:</td><td>152862</td></tr> <tr> <td>Частота поверок:</td><td>Раз в год</td></tr> <tr> <td>Последняя поверка:</td><td>29.11.2011, 11.05.2012</td></tr> </table>		Тип модуля:	Хроматэк- Кристалл 5000	Серийный номер:	152862	Частота поверок:	Раз в год	Последняя поверка:	29.11.2011, 11.05.2012
Тип модуля:	Хроматэк- Кристалл 5000									
Серийный номер:	152862									
Частота поверок:	Раз в год									
Последняя поверка:	29.11.2011, 11.05.2012									
Частота измерений/ отсчетов/ регистрации:	Еженедельно / еженедельно / еженедельно									
Метод расчета (в случае применимости):	-									
Применяемые процедуры оценки/контроля качества:	<ol style="list-style-type: none"> Контроль частоты представления данных с учетом минимальной частоты их представления согласно требований ПТД (ежемесячно) Контроль полноты зарегистрированных данных 									

Данные / Параметр:	$V_{FLARE, NF,y}$
Единицы измерения:	тысяч ст.м ³
Описание:	Объем газа, сгорающего в факельной установке высокого давления (Поток №13)
Измеренные / Рассчитанные / По умолчанию:	Измеренные
Источник данных:	БУГ-7
Значение(я) отслеживаемого(ых) параметра(ов):	1,291.489
Указать, для каких расчетов	Расчеты выбросов по базовой методике (формула 16) и

использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Проекту (формула 17)	
Оборудование для мониторинга (тип, класс точности, серийный номер, частота поверок, дата последней поверки, срок действия)	Массовый расходомер Тип модуля: Mass flowmeter T-mass 65I Серийный номер: D40DD902000 Линейный размер: 1000 мм Потоковый компьютер: УВП-280 Максимальная скорость потока: 20....72000 кг/час Частота поверок: Раз в 2 года Последняя поверка: 27.04.2012 Класс точности: ± 1,0%	
	Передатчик давления Тип модуля: JUMO Серийный номер: 145063601010240001 Диапазон измерений: (0...1) МПа Частота поверок: Раз в 2 года Последняя поверка: 03.04.2012 Класс точности: ± 0,1%	
	Передатчик температуры встроен в передатчик давления	
Частота измерений/ отсчетов/ регистрации:	Непрерывно/ Непрерывно/ Ежедневно	
Метод расчета (в случае применимости):	-	
Применяемые процедуры оценки/контроля качества:	-	

Данные / Параметр:	$V_{FLARE, NG,y}$
Единицы измерения:	тысяч ст.м ³
Описание:	Объем газа, сгорающего в факельной установке низкого давления (Поток №14)
Измеренные / Рассчитанные /По умолчанию:	Измеренные
Источник данных:	БУГ-7
Значение(я) отслеживаемого(ых) параметра(ов):	5,500.852
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по базовому сценарию (формула 16) и по проекту (формула 17)
Оборудование для мониторинга (тип, класс	Массовый расходомер Тип модуля: Mass flowmeter T-mass 65I

точности, серийный номер, частота поверок, дата последней поверки, срок действия)	Серийный номер: Линейный размер: Потоковый компьютер: Максимальная скорость потока: Частота поверок: Последняя поверка: Класс точности:	
	D40DA02000 1000 мм УВП-280 20....72000 кг/час Раз в 2 года 27.04.2012 $\pm 1,0\%$	
Передатчик давления		
Тип модуля: Серийный номер: Диапазон измерений: Частота поверок: Последняя поверка: Класс точности:	JUMO 145063601010240002 (0...1) МПа Раз в 2 года 03.04.2012 $\pm 0,1\%$	
Передатчик температуры встроен в передатчик давления		
Частота измерений/ отсчетов/ регистрации:	Непрерывно/ Непрерывно/ Ежедневно	
Метод расчета (в случае применимости):	-	
Применяемые процедуры оценки/контроля качества:	-	
Данные / Параметр:	$V_{consum_dkc,y}$	
Единицы измерения:	тысяч ст.м ³	
Описание:	Объем осущенного газа, потребляемого на внутренние нужды (топливный и пусковой газ для турбоприводов компрессорных установок, газ для разжига факельных установок и продувочный газ) (Поток №10)	
Измеренные / Рассчитанные /По умолчанию:	Измеренные	
Источник данных:	БУГ-4	
Значение(я) отслеживаемого(ых) параметра(ов):	150,555.042	
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по базовой методике (формула 16) и Проекту (формула 17)	
Оборудование для мониторинга (тип, класс точности, серийный номер, частота поверок, дата последней поверки, срок	Ультразвуковой расходомер	
	Тип модуля: Серийный номер: Линейный размер: Transducer:	СГУ Flowsic 600 10188534 100 мм Flowsic 600

действия)	Потоковый компьютер: Максимальная скорость потока: Частота поверок: Последняя поверка: Класс точности:	УВП-280 1600 м ³ /час Раз в 4 года 08.07.2010 ± 0,3%
Передатчик температуры		
	Тип модуля: Серийный номер: Диапазон измерений: Частота поверок: Последняя поверка: Класс точности:	ЦПУ «Metran» 256-04 744002 (-50...+200) °C Раз в год 23.11.2011, 03.12.2012 B
Передатчик давления		
	Тип модуля: Серийный номер: Диапазон измерений: Частота поверок: Последняя поверка: Класс точности:	d TRANS p02 014229350101011002 (0...6,3) МПа Раз в 2 года 15.06.2011 ± 0,1%
Частота измерений/ отсчетов/ регистрации:	Непрерывно/ Непрерывно/ Ежедневно	
Метод расчета (в случае применимости):	-	
Применяемые процедуры оценки/контроля качества:	-	

Данные / Параметр:	ЕС _{РJ,y}
Единицы измерения:	МВт*час
Описание:	Полное потребление электроэнергии, отбираемой из региональной энергосистемы Тюменской области (Поток №5)
Измеренные / Рассчитанные /По умолчанию:	Измеренные
Источник данных:	
Значение(я) отслеживаемого(ых) параметра(ов):	12,519,912
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по Проекту
Оборудование для	Счетчик электроэнергии №1

мониторинга (тип, класс точности, серийный номер, частота поверок, дата последней поверки, срок действия)	Тип модуля:	СЭТ-Зар-01-22-08 г. Рязань
	Серийный номер:	308949
Трансформаторы тока		
	Тип модуля:	TLO-10 1-0,5/10R-10/15-300/5 UZ
	Серийные номера:	№893,904
	Диапазон измерений:	300/5A
	Частота поверок:	Раз в 5 лет
	Последняя поверка:	1- й квартал 2010 г.
	Класс точности:	0,5
Трансформатор напряжения		
	Тип модуля:	NAMIT-10 – 2UHL2
	Серийный номер:	0079100000002
	Диапазон измерений:	6000/100В
	Частота поверок:	Раз в 8 лет
	Последняя поверка:	2- й квартал 2010 г.
	Класс точности:	0,2/0,5/1/3
Счетчик электроэнергии №2		
	Тип модуля:	СЭТ-Зар-01-22-08 г. Рязань
	Серийный номер:	302289
	Диапазон измерений:	по U 0,85-1,1Uн, по I 1,0-7,5A
	Частота поверок:	Раз в 6 лет
	Последняя поверка:	1- й квартал 2010 г.
	Класс точности:	0,5S
Трансформаторы тока		
	Тип модуля:	TLO-10 1-0,5/10R-10/15-300/5 UZ
	Серийные номера:	№907, №901
	Диапазон измерений:	300/5A
	Частота поверок:	Раз в 5 лет
	Последняя поверка:	1 й квартал 2010 г.
	Класс точности:	0,5
Трансформатор напряжения		
	Тип модуля:	NAMIT-10 – 2 UHL2
	Серийный номер:	0079100000005
	Диапазон измерений:	6000/100В
	Частота поверок:	Раз в 8 лет
	Последняя поверка:	2-й квартал 2010 г.
	Класс точности:	0,2/0,5/1/3

	Счетчик электроэнергии №3
Тип модуля:	СЭТ-Зар-01-22-08 г. Рязань
Серийный номер:	309014
Диапазон измерений:	по U 0,85-1,1Uн, по I 1,0-7,5A
Частота поверок:	Раз в 6 лет
Последняя поверка:	1- й квартал 2010 г.
Класс точности:	0,5S
	Трансформаторы тока
Тип модуля:	TLO-10 1-0,5/10R-10/15-150/5 UZ
Серийные номера:	№869, №871
Диапазон измерений:	150/5A
Частота поверок:	Раз в 5 лет
Последняя поверка:	1- й квартал 2010 г.
Класс точности:	0,5
	Трансформатор напряжения
Тип модуля:	NAMIT-10 – 2 UHL2
Серийный номер:	0079100000002
Диапазон измерений:	6000/100В
Частота поверок:	Раз в 8 лет
Последняя поверка:	2- й квартал 2010 г.
Класс точности:	0,2/0,5/1/3
	Счетчик электроэнергии №4
Тип модуля:	СЭТ-Зар-01-22-08 г. Рязань
Серийный номер:	303855
Диапазон измерений:	по U 0,85-1,1Uн, по I 1,0-7,5A
Частота поверок:	Раз в 6 лет
Последняя поверка:	1- й квартал 2010 г.
Класс точности:	0,5S
	Трансформаторы тока
Тип модуля:	TLO-10 1-0,5/10R-10/15-150/5 UZ
Серийные номера:	№868, №870
Диапазон измерений:	150/5A
Частота поверок:	Раз в 5 лет
Последняя поверка:	1- й квартал 2010 г.
Класс точности:	0,5
	Трансформатор напряжения
Тип модуля:	NAMIT-10 – 2 UHL2
Серийный номер:	0079100000005
Диапазон измерений:	6000/100В
Частота поверок:	Раз в 8 лет
Последняя поверка:	2- й квартал 2010 г.
Класс точности:	0,2/0,5/1/3

	<p>Счетчик электроэнергии №5</p> <table border="1"> <tr> <td>Тип модуля:</td><td>СЭТ-4ТМ.02М.11 "Нижегородский завод"</td></tr> <tr> <td>Серийный номер:</td><td>0802110825</td></tr> <tr> <td>Диапазон измерений:</td><td>по U 0,85-1,1Uн, по I 1,0-7,5A</td></tr> <tr> <td>Частота поверок:</td><td>Раз в 6 лет</td></tr> <tr> <td>Последняя поверка:</td><td>1-й квартал 2011 г.</td></tr> <tr> <td>Класс точности:</td><td>0,5S</td></tr> </table> <p>Трансформаторы тока</p> <table border="1"> <tr> <td>Тип модуля:</td><td>T-0,66 М UZ</td></tr> <tr> <td>Серийные номера:</td><td>№674646, №674647, №674649</td></tr> <tr> <td>Диапазон измерений:</td><td>200/5A</td></tr> <tr> <td>Частота поверок:</td><td>Раз в 4 года</td></tr> <tr> <td>Последняя поверка:</td><td>1-й квартал 2010 г.</td></tr> <tr> <td>Класс точности:</td><td>0,5</td></tr> </table>	Тип модуля:	СЭТ-4ТМ.02М.11 "Нижегородский завод"	Серийный номер:	0802110825	Диапазон измерений:	по U 0,85-1,1Uн, по I 1,0-7,5A	Частота поверок:	Раз в 6 лет	Последняя поверка:	1-й квартал 2011 г.	Класс точности:	0,5S	Тип модуля:	T-0,66 М UZ	Серийные номера:	№674646, №674647, №674649	Диапазон измерений:	200/5A	Частота поверок:	Раз в 4 года	Последняя поверка:	1-й квартал 2010 г.	Класс точности:	0,5
Тип модуля:	СЭТ-4ТМ.02М.11 "Нижегородский завод"																								
Серийный номер:	0802110825																								
Диапазон измерений:	по U 0,85-1,1Uн, по I 1,0-7,5A																								
Частота поверок:	Раз в 6 лет																								
Последняя поверка:	1-й квартал 2011 г.																								
Класс точности:	0,5S																								
Тип модуля:	T-0,66 М UZ																								
Серийные номера:	№674646, №674647, №674649																								
Диапазон измерений:	200/5A																								
Частота поверок:	Раз в 4 года																								
Последняя поверка:	1-й квартал 2010 г.																								
Класс точности:	0,5																								
	<p>Счетчик электроэнергии №6</p> <table border="1"> <tr> <td>Тип модуля:</td><td>СЭТ-4ТМ.02М.11 "Нижегородский завод"</td></tr> <tr> <td>Серийный номер:</td><td>0802113119</td></tr> <tr> <td>Диапазон измерений:</td><td>по U 0,85-1,1Uн, по I 1,0-7,5A</td></tr> <tr> <td>Частота поверок:</td><td>Раз в 6 лет</td></tr> <tr> <td>Последняя поверка:</td><td>1-й квартал 2011 г.</td></tr> <tr> <td>Класс точности:</td><td>0,5S</td></tr> </table> <p>Трансформаторы тока</p> <table border="1"> <tr> <td>Тип модуля:</td><td>T-0,66 М UZ</td></tr> <tr> <td>Серийные номера:</td><td>№674650, №674652, №674653</td></tr> <tr> <td>Диапазон измерений:</td><td>200/5A</td></tr> <tr> <td>Частота поверок:</td><td>Раз в 4 года</td></tr> <tr> <td>Последняя поверка:</td><td>1-й квартал 2010.</td></tr> <tr> <td>Класс точности:</td><td>0,5</td></tr> </table>	Тип модуля:	СЭТ-4ТМ.02М.11 "Нижегородский завод"	Серийный номер:	0802113119	Диапазон измерений:	по U 0,85-1,1Uн, по I 1,0-7,5A	Частота поверок:	Раз в 6 лет	Последняя поверка:	1-й квартал 2011 г.	Класс точности:	0,5S	Тип модуля:	T-0,66 М UZ	Серийные номера:	№674650, №674652, №674653	Диапазон измерений:	200/5A	Частота поверок:	Раз в 4 года	Последняя поверка:	1-й квартал 2010.	Класс точности:	0,5
Тип модуля:	СЭТ-4ТМ.02М.11 "Нижегородский завод"																								
Серийный номер:	0802113119																								
Диапазон измерений:	по U 0,85-1,1Uн, по I 1,0-7,5A																								
Частота поверок:	Раз в 6 лет																								
Последняя поверка:	1-й квартал 2011 г.																								
Класс точности:	0,5S																								
Тип модуля:	T-0,66 М UZ																								
Серийные номера:	№674650, №674652, №674653																								
Диапазон измерений:	200/5A																								
Частота поверок:	Раз в 4 года																								
Последняя поверка:	1-й квартал 2010.																								
Класс точности:	0,5																								
Частота измерений/ отчетов/ регистрации:	Непрерывно / ежемесечно / ежемесячно																								
Метод расчета (в случае применимости):	-																								
Применяемые процедуры оценки/контроля качества:	Контроль полноты предоставления данных																								
Данные / Параметр:	m _{diesel}																								
Единицы измерения:	кГ																								
Описание:	Дизельное топливо, использованное на работу резервного(ых) генератора(ов)																								

Измеренные / Рассчитанные /По умолчанию:	Измеренные
Источник данных:	Текущая регистрация
Значение(я) отслеживаемого(ых) параметра(ов):	371.653
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек):	Расчеты выбросов по Проекту
Оборудование для мониторинга (тип, класс точности, серийный номер, частота поверок, дата последней поверки, срок действия)	Расчетный метод
Частота измерений/ отсчетов/ регистрации:	Ежемесячно / ежемесячно / ежемесячно
Метод расчета (в случае применимости):	
Применяемые процедуры оценки/контроля качества:	-

Данные / Параметр:	NCV_{diesel}
Единицы измерения:	КДж/кг
Описание:	Низшая теплотворная способность (НТС) дизельного топлива, израсходованного в результате деятельности по Проекту
Измеренные / Рассчитанные /По умолчанию:	Используется значение по умолчанию
Источник данных:	НТС газа/дизельного топлива на верхней границе 95% доверительного интервала из Таблицы 1.2 (Том 2 Руководства МГЭИК по национальному учету парниковых газов за 2006 г.) Таков консервативный подход.
Значение(я) отслеживаемого(ых) параметра(ов):	43 300 (Исходное значение: 43,3 ТДж/Г ⁵)
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек):	Расчеты выбросов по Проекту
Оборудование для	Данные отсутствуют

⁵ http://www.ipcc-nccciges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_1_Ch1_Introduction.pdf pg. 1.18

мониторинга (тип, класс точности, серийный номер, частота поверок, дата последней поверки, срок действия)	
Частота измерений/ отсчетов/ регистрации:	Значение по умолчанию, заимствованное из заданного источника по состоянию на конец периода мониторинга
Метод расчета (в случае применимости):	Не применим
Применяемые процедуры оценки/контроля качества:	Приемлемость заданного значения по умолчанию проверяется в конце каждого периода мониторинга

Данные / Параметр:	$EF_{CO_2,diesel}$
Единицы измерения:	кг CO ₂ /кДж
Описание:	Показатель выбросов CO ₂ для дизельного топлива, определенный в расчете на единицу энергии
Измеренные / Рассчитанные /По умолчанию:	Значение по умолчанию
Источник данных:	Показатель выбросов CO ₂ для газа/дизельного топлива на верхней границе 95% доверительного интервала из Таблицы 1.2 (Том 2 Руководства МГЭИК по национальному учету парниковых газов за 2006 г.) Таков консервативный подход.
Значение(я) отслеживаемого(ых) параметра(ов):	0,0000748 кг CO ₂ /кДж (Исходное значение: 74 800 кг CO ₂ /ГДж ⁶)
Указать, для каких расчетов использованы данные (базовых / проектных оценок / расчетов выбросов от утечек)	Расчеты выбросов по Проекту
Оборудование для мониторинга (тип, класс точности, серийный номер, частота поверок, дата последней поверки, срок действия)	Данные отсутствуют
Частота измерений/ отсчетов/ регистрации:	Значение по умолчанию, заимствованное из заданного источника по состоянию на конец периода мониторинга
Метод расчета (в случае применимости):	Не применим
Применяемые процедуры оценки/контроля качества:	Приемлемость заданного значения по умолчанию проверяется в конце каждого периода мониторинга

⁶ http://www.ipcc-nccciges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Objet2/V2_1_Ch1_Introduction.pdf pg. 1.23

Раздел С. Отклонения от плана мониторинга, заявленного в проектной документации

План мониторинга Проекта СО, как он описан в детерминированном ПТД и более подробно изложен в Руководстве по мониторингу, был уточнен по ряду позиций (см. ниже) с целью повысить надежность мониторинга и обеспечить применимость собранных данных к расчетам сокращений выбросов:

1. Измерения объема осущесненного газа проводятся счётом(ами) коммерческого узла учета газа (КУУГ ГП-40) на выходе соединительного газопровода в ЕСГ Газпрома. Узел учета газа расположен непосредственно в точке подключения к ЕСГ ОАО Газпром на расстоянии 5,5 км от ДКС. Установлено три ультразвуковых расходомера (рабочий / резервный / контрольный), включающих также встроенные датчики температуры и давления. Все показания датчиков передаются на интегрирующее устройство.

Такой подход более консервативен по сравнению с действующим одобренным планом мониторинга, если учесть, что при транспортировке могут происходить некоторые потери, так что объем газа, замеренный на КУУГ ГП-40, будет систематически ниже, чем объем, замеренный на выходе с ДКС (как это определено в ПТД).

2. Типы измерительных устройств подробно описаны в Руководстве по мониторингу и в файлах в формате Excel по оборудованию, используемому при мониторинге.

3. На коммерческом узле учета газа (КУУГ ГП-40) были установлены дополнительные измерительные устройства для измерения потребления электроэнергии и дизельного топлива; они считаются частью проекта учета выбросов (помимо источников, перечисленных в ПТД), и таким образом обеспечивается повышение полноты и консервативности расчетов согласно ПТД.

4. Организационная структура, информационные потоки и процедуры мониторинга были уточнены и улучшены по сравнению с ранней стадией их описания в ПТД и приведены в соответствие с текущей организационной структурой оператора проекта. Эти изменения повышают полноту плана мониторинга и полностью отражены в Руководстве по мониторингу (РМ), которое официально одобрено руководством РН-Пурнефтегаз (на русском языке) и обязательно к реализации (РМ представлено международно признанным экспертам (IAE) как отдельный документ).

Были реализованы следующие редакции плана мониторинга (см Рис. 7 ниже):

5. Мониторинг объема ШФЛУ. В пересмотренном плане мониторинга произведенное количество ШФЛУ рассчитывается, исходя из данных измерений уровня ШФЛУ в резервуаре ШФЛУ с помощью уровнемера. Чтобы обеспечить консервативность оценок, следуя принципу, сформулированному в параграфе 4 а) Раздела В Стандарта СО по применению концепции материальности проверок (Редакция 01), рассчитанное значение объема ШФЛУ далее занижается на 5%.

6. Мониторинг объема сырого газа (ПНГ), поданного на ДКС месторождения Комсомольское в точке А. В период мониторинга ультразвуковой расходомер ПНГ в точке размещения БУГ-1 на первой нитке трубопровода после КССГ (точка измерений А) функционировал неправильно. Это было связано с присутствием значительной доли жидкости в потоке (двухфазная смесь). Расходомер был демонтирован, откалиброван и испытан, но технического решения проблемы найдено не было.

Чтобы разрешить ее, план мониторинга был пересмотрен с целью включения расчетной методики, позволяющей вести мониторинг количества ПНГ на основе баланса массы, а именно:

$$(16) \quad V_A = \frac{(V_{BDG,y} + V_{consum_BCS,y}) * \rho_{BDG,y} + V_{LPG,y} + V_{FLARES,y} * \rho_{A,y}}{\rho_{A,y}},$$

где

$V_{BDG,y}$	- Объем осущеного газа (СОГ), произведенного на ДКС и переданного в ЕСГ Газпрома в точке В _{БД} (тысяч ст.м ³);
$V_{consum_DCS,y}$	- Объем топлива и пускового газа для турбоприводов блоков компрессоров, газа для розжига и продувки, измеренный в точке КУУГ ГП-4 (тысяч ст.м ³);
$\rho_{BDG,y}$	- Плотность осущеного газа, произведенного на ДКС и переданного в ЕСГ Газпрома в точке В _{БД} (кг/ст.м ³);
$\rho_{A,y}$	- Плотность ПНГ в точке А (кг/ст.м ³);
$V_{FLARES,y}$	- Объем ПНГ, сгорающего в факелах высокого и низкого давления на ДКС (измеренный в точке БУГ-7, тысяч ст.м ³);
$\rho_{A,y}$	- Плотность ПНГ, поставленного на ДКС в точке А (кг/ст.м ³);
$V_{ШФЛУ,y}$	- Количество ШФЛУ, произведенного на ДКС и переданного в узел масловохозяйства УПСВ в точке В _{ШФЛУ} (тонн).

Все параметры, используемые в формуле 16, измеряются в точках Производства измерений с помощью необходимым образом откалиброванных устройств, как это описано в разделе D.2. В отсутствие правильно функционирующего расходомера в точке А этот подход повышает применимость собранных данных, по сравнению с исходным планом мониторинга.

7. Мониторинг CO₂ для проекта оценки выбросов от сжигания топлива ($PE_{CO_2, gas,y}$). Согласно плану мониторинга, выбросы CO₂ от сжигания топлива на площадке, утечек, горения в факелах и сброса собранного газа при его транспортировке и переработке рассчитываются с учетом:

- объема газа, израсходованного на собственные нужды (для турбоприводов блоков компрессоров ДКС, включая топливный и пусковой газ, газ для розжига факелов и продувки), измеренного в точке КУУГ ГП-4; и
- Объема газа, сгорающего в факелах высокого и низкого давления, измеренного в точке КУУГ ГП7.

$$(17) \quad PE_{CO_2, gas,y} = V_{consum_BCS,y} * w_{BDG,y} * 44/12 + V_{FLARES,y} * w_{A,y} * 44/12,$$

где


$V_{consum_DCS,y}$	- Объем топливного и пускового газа для турбоприводов блоков компрессоров, газа для розжига и продувки, измеренный в точке КУУГ ГП-4 (тысяч ст.м ³);
$V_{FLARES,y}$	- Объем ПНГ, сгорающего в факелах высокого ($V_{FLARE_HP,y}$) и низкого давления ($V_{FLARE_LP,y}$) на ДКС (тысяч ст.м ³);
$w_{BDG,y}$	- Среднее содержание углерода в осущенном газе, используемом как топливо для газовых турбин (измеренное в точке В _{БД} (кг С/ст.м ³);
$w_{A,y}$	- Среднее содержание углерода в ПНГ, поставленном на ДКС в точке А

(кг С/ст.м³).

В контексте этих рассуждений, если прямой мониторинг ПНГ в точке А невозможен, формула 17 заменяет подход, основанный на балансе углерода при расчетах РЕ_{CO2,сырь}, использованный при выводе формулы 1 в ПТД. Этот подход также повышает применимость собранных данных.

Пересмотренная схема размещения точек мониторинга приведена на Рис. 7.

Рис. 7: Размещение точек мониторинга по Проекту.

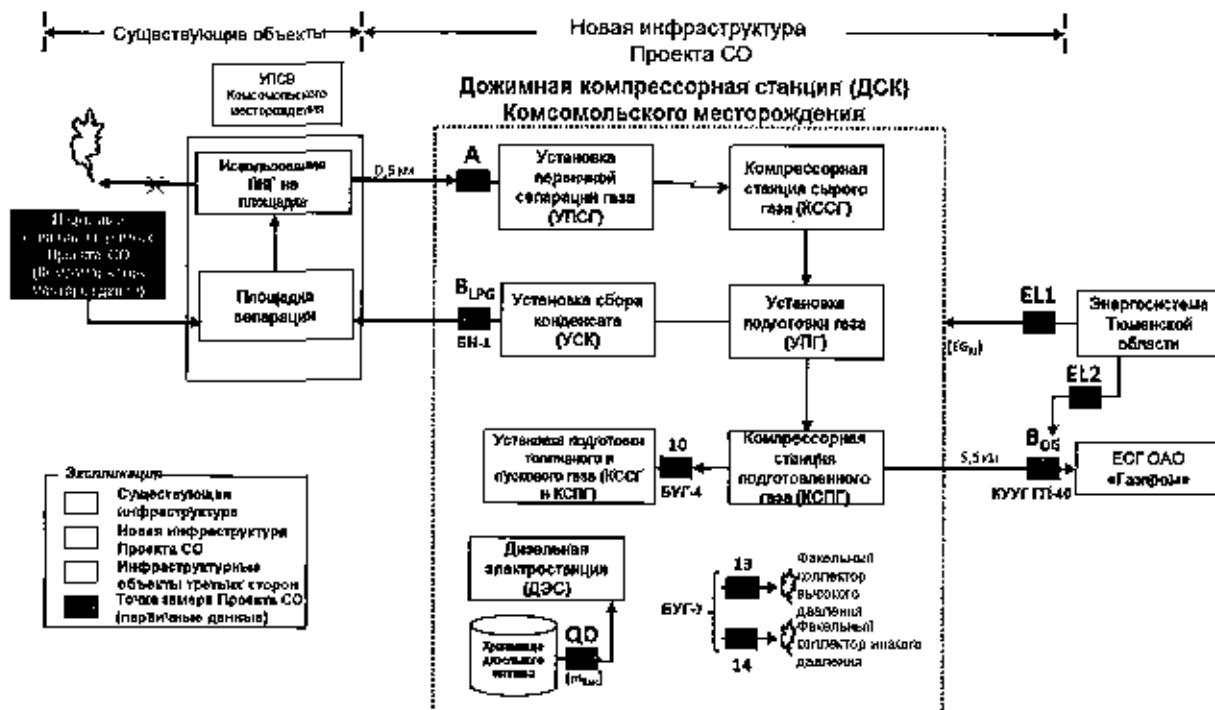

8. Мониторинг случайных выбросов СН₄ при транспортировке газа по трубопроводам

Для получения репрезентативных результатов с учетом того, что никаких "других" нефтяных скважин, которые бы подавали ПНГ на ДКС в рамках Проекта, нет, формула (9), предложенная в рамках методологии/ПТД, была пересмотрена и упрощена следующим образом:

$$(9) \quad V_{x_{i,d,accident}} = d_i \cdot \pi \cdot L_i \cdot \frac{P_p}{P_s} \cdot \frac{T_{S(k)}}{T_{P(k)}},$$

$$\frac{V_{A,d,accident}}{\sum V_{x_{i,d,accident}}}$$

В частности, из уравнения (9) выведен компонент $V_{x_{i,d,accident}}$. Следует учесть, что составляющая $V_{x_{i,d,accident}}$, которая представляет объем газа, поставленного в трубопровод из скважины i в точке X до возникновения аварии, равна 0. Это следует из того факта, что других нефтяных скважин,

подающих газ в ДКС_р нет. Вот почему для сохранения функциональности формулы эта составляющая была из нее удалена.

На протяжении нынешнего периода мониторинга, в отсутствие аварий, формулы 7-9 не применялись. Однако, поскольку прямой мониторинг объема газа в точке А неосуществим, консервативные расчеты для случая аварии на трубопроводе, ведущем от УПСВ к ДКС_р следуют пересмотренной логике, описанной выше в пункте 6.

9. Расчет суммарного объема проектных выбросов

Полный объем выбросов в рамках Проекта рассчитывается согласно формуле (18), в которой суммированы все составляющие выбросов, а именно:

(18)

$$PE_{Total,y} = PE_{CO2,gas,y} + PE_{CO2,other-fuels,y} + PE_{EC,y} + PE_{CH4,plants,y} + PE_{CH4,pipeline,y} + PE_{CH4,pipeline,accident,y}$$

$PE_{CO2,gas,y}$ Выбросы CO₂ от деятельности по проекту за счет сжигания в двигателях, факелах или сброса собранного газа в течение всего периода, в тоннах CO₂e

$PE_{CO2,other-fuels,y}$ Выбросы CO₂ за счет потребления других видов топлива, помимо газа, полученного в ходе деятельности по проекту в течение всего периода, в тоннах CO₂e

$PE_{EC,y}$ Выбросы CO₂ за счет потребления электроэнергии в течение всего периода, в тоннах CO₂e

$PE_{CH4,plants,y}$ Выбросы CH₄ за счет деятельности по проекту на установках улавливания и подготовки газа в течение всего периода, в тоннах CO₂e

$PE_{CH4,pipeline,y}$ Выбросы CH₄ за счет деятельности по проекту в ходе транспортировки газа по трубопроводам при нормальной работе в течение всего периода, в тоннах CO₂e

$PE_{CH4,pipeline,accident}$ Выбросы метана из транспортного трубопровода при случайной аварии, в тоннах CO₂e

Формула (18) включает все составляющие проектных выбросов, как это отражено в формуле (15) окончательно детерминированного ПТД.

Раздел D. Расчет сокращений выбросов парниковых газов

D.1. Суммарные проектные выбросы ПГ

В течение данного периода мониторинга, для расчета проектных выбросов использовались следующие значения параметров:

1. Значения параметров и результирующие значения проектов выбросов CO₂, включая сжигание топлива, сгорание в факелах или сброс полученного газа в атмосферу за рассматриваемый период мониторинга приведены ниже:

Параметр	Единицы измерения	Значение				
		01/03/2012-31/03/2012	01/04/2012-30/04/2012	01/05/2012-31/05/2012	01/06/2012-30/06/2012	01/07/2012-31/07/2012

$V_{CONSUM_BCS,y}$	Thousand Nm ³	15,103.620	14,101.128	14,808.632	14,225.064	12,672.480
$V_{FLARES,y}$	Thousand Nm ³	312.981	2,250.180	1,115.171	158.791	1,867.333
$W_{A,y}$	kgC/Nm ³	0.5698	0.5689	0.5708	0.5700	0.5699
$W_{BDG,y}$	kgC/Nm ³	0.5485	0.5497	0.5499	0.5509	0.5513
$PE_{CO2,gas,y}$	tCO ₂	31,292.745	29,260.546	34,626.296	29,626.691	25,660.035

Параметр	Единицы измерения	Значение					Суммарное/ Среднее
		01/08/2012- 31/08/2012	01/09/2012- 30/09/2012	01/10/2012- 31/10/2012	01/11/2012- 30/11/2012	01/12/2012- 31/12/2012	
$V_{CONSL_BCS,y}$	Thousand Nm ³	15,642.632	15,655.442	16,355.808	15,331.296	16,658.940	150,555.042
$V_{FLARES,y}$	Thousand Nm ³	347.791	0.094	0.000	0.000	740.000	6,792.341
$W_{A,y}$	kgC/Nm ³	0.5702	0.5710	0.5713	0.5710	0.5705	0.5705
$W_{BDG,y}$	kgC/Nm ³	0.5506	0.5497	0.5489	0.5481	0.5476	0.5476
$PE_{CO2,gas,y}$	tCO ₂	29,387.164	28,013.499	25,004.440	29,842.165	31,979.848	294,693.430

2. Значения параметров и результирующие значения проектных выбросов CO₂, включая потребление иных видов топлива кроме полученного газа, приведены ниже:

Параметр	Единицы измерения	Значение				
		01/03/2012- 31/03/2012	01/04/2012- 30/04/2012	01/05/2012- 31/05/2012	01/06/2012- 30/06/2012	01/07/2012- 31/07/2012
$m_{diesel,y}$	kg	12.9108	0.0000	9.1560	0.0000	22.8438
NCV_{fuel}	KJ/kg	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300
$EF_{CO2,fuel}$	kg CO ₂ /KJ	0.0000748	0.0000748	0.0000748	0.0000748	0.0000748
$PE_{CO2,other+fuels}$	tCO ₂	0.042	0.000	0.030	0.000	0.074

Параметр	Единицы измерения	Значение					Полное
		01/08/2012- 31/08/2012	01/09/2012- 30/09/2012	01/10/2012- 31/10/2012	01/11/2012- 30/11/2012	01/12/2012- 31/12/2012	
$m_{diesel,y}$	kg	73.1388	12.2800	155.2740	12.9108	73.1388	371.6530
NCV_{fuel}	KJ/kg	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	-
$EF_{CO2,fuel}$	kg CO ₂ /KJ	0.0000748	0.0000748	0.0000748	0.0000748	0.0000748	-
$PE_{CO2,other+fuels}$	tCO ₂	0.237	0.040	0.503	0.042	0.237	1.204

3. Значения параметров и результирующие значения проектных выбросов CO₂ за счет потребления электроэнергии, потребленной из региональной энергосистемы Тюменской области, приведены ниже:

Параметр	Единицы измерения	Значение				
		01/03/2012- 31/03/2012	01/04/2012- 30/04/2012	01/05/2012- 31/05/2012	01/06/2012- 30/06/2012	01/07/2012- 31/07/2012
$EG_{Pj,y}$	MWh	896.976	942.896	1,203.903	1,336.705	1,119.133

$EF_{grid,y}$	tCO ₂ /MWh	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
TDL_y	%	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
$PE_{EC,y}$	tCO ₂	1,399.283	1,470.918	1,878.089	2,085.260	1,745.847

Параметр	Единицы измерения	Значение					Суммарное
		01/08/2012-31/08/2012	01/09/2012-30/09/2012	01/10/2012-31/10/2012	01/11/2012-30/11/2012	01/12/2012-31/12/2012	
$EG_{PJ,y}$	MWh	1,242.324	1,349.863	1,461.559	1,432.162	1,534.391	12,519.912
$EF_{grid,y}$	tCO ₂ /MWh	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	-
TDL_y	%	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	-
$PE_{SC,y}$	tCO ₂	1,938.025	2,105.786	2,280.032	2,234.173	2,393.650	19,531.063

4. Значения параметров и результирующие значения проектных выбросов CH₄ связанных с получением и подготовкой газа (в т CO₂-экв.) составили:

Параметр	Единицы измерения	Значение				
		01/03/2012-31/03/2012	01/04/2012-30/04/2012	01/05/2012-31/05/2012	01/06/2012-30/06/2012	01/07/2012-31/07/2012
GWP_{CH_4}	kgCO ₂ /kgCH ₄	21	21	21	21	21
$w_{CH_4, equipment,y}$	kgCH ₄ /kg	0.8357	0.8314	0.8324	0.8287	0.8310
$EF_{equipment}$	kg/h	8.725	8.725	8.725	8.725	8.725
$T_{equipment, plant}$	h	744	720	744	720	744
$PE_{CH_4, plants,y}$	t CO ₂	114.238	110.553	114.238	110.553	99.651

Параметр	Единицы измерения	Значение					Суммарное
		01/08/2012-31/08/2012	01/09/2012-30/09/2012	01/10/2012-31/10/2012	01/11/2012-30/11/2012	01/12/2012-31/12/2012	
GWP_{CH_4}	kgCO ₂ /kgCH ₄	21	21	21	21	21	-
$w_{CH_4, equipment,y}$	kgCH ₄ /kg	0.8407	0.8420	0.8450	0.8471	0.8462	-
$EF_{equipment}$	kg/h	8.725	8.725	8.725	8.725	8.725	-
$T_{equipment, plant}$	h	744	720	744	720	744	7,344
$PE_{CH_4, plants,y}$	t CO ₂	114.238	110.553	114.238	110.553	114.238	1,113.052

5. Значения параметров и результирующие значения проектных выбросов CH₄ за счет транспортировки газа по трубопроводам (в т CO₂) составляют:

Параметр	Единицы измерения	Значение				
		01/03/2012-31/03/2012	01/04/2012-30/04/2012	01/05/2012-31/05/2012	01/06/2012-30/06/2012	01/07/2012-31/07/2012
GWP_{CH_4}	kgCO ₂ /kgCH ₄	21	21	21	21	21
$w_{CH_4, equipment,y}$	kgCH ₄ /kg	0.8357	0.8314	0.8324	0.8287	0.8310

$EF_{pipeline}$	kg/h	0.664	0.664	0.664	0.664	0.664
$T_{equipment, plant}$	h	744	720	744	720	744
$PE_{CH4,pipeline,y}$	tCO ₂ e	8.693	8.412	8.693	8.412	7.583

Параметр	Единицы измерения	Значение					
		01/08/2012-31/08/2012	01/09/2012-30/09/2012	01/10/2012-31/10/2012	01/11/2012-30/11/2012	01/12/2012-31/12/2012	Полное
GWP_{CH4}	kgCO ₂ e/kgCH ₄	21	21	21	21	21	-
$w_{CH4,equipment,y}$	kgCH ₄ /kg	0.8407	0.8420	0.8450	0.8471	0.8462	-
$EF_{pipeline}$	kg/h	0.664	0.664	0.664	0.664	0.664	-
$T_{equipment, plant}$	h	744	720	744	720	744	7,344
$PE_{CH4,pipeline,y}$	tCO ₂ e	8.693	8.412	8.693	8.412	8.693	84.697

6. Значения соответствующих параметров и результирующих полных выбросов по Проекту в течение рассматриваемого периода мониторинга представлены ниже:

Параметр	Единицы измерения	Значение				
		01/03/2012-31/03/2012	01/04/2012-30/04/2012	01/05/2012-31/05/2012	01/06/2012-30/06/2012	01/07/2012-31/07/2012
$PE_{CO2,gas,y}$	t CO ₂ e	31 292,745	29 260,546	34 626,296	29 626,691	25 660,035
$PE_{CO2,other-fuel,y}$	t CO ₂ e	0,042	0,000	0,030	0,000	0,074
$PE_{EC,y}$	t CO ₂ e	1 399,283	1 470,918	1 878,089	2 085,260	1 745,847
$PE_{CH4,plant,y}$	t CO ₂ e	114,238	110,553	114,238	110,553	99,651
$PE_{CH4,pipeline,y}$	t CO ₂ e	8,693	8,412	8,693	8,412	7,583
$PE_{CH4,plants,actual}$	t CO ₂ e	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
$PE_{Total,y}$	t CO ₂ e	32 815,001	30 850,429	36 627,345	31 830,916	27 513,190

Параметр	Единицы измерения	Значение					
		01/08/2012-31/08/2012	01/09/2012-30/09/2012	01/10/2012-31/10/2012	01/11/2012-30/11/2012	01/12/2012-31/12/2012	Полное
$PE_{CO2,gas,y}$	t CO ₂ e	29 387,164	28 013,499	25 004,440	29 842,165	31 979,848	294 693,430
$PE_{CO2,other-fuel,y}$	t CO ₂ e	0,237	0,040	0,503	0,042	0,237	1,204
$PE_{EC,y}$	t CO ₂ e	1 938,025	2 105,786	2 280,032	2 234,173	2 393,650	19 531,063
$PE_{CH4,plant,y}$	t CO ₂ e	114,238	110,553	114,238	110,553	114,238	1 113,052

$PE_{CH4,pipeline,y}$	т CO ₂ е	8,693	8,412	8,693	8,412	8,693	84,697
$PE_{CH4,предпосылка}$	т CO ₂ е	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
$PE_{Total,y}$	т CO ₂ е	31 448,357	30 238,290	27 407,906	32 195,345	34 496,665	315 423,445

D.2. Суммарные выбросы ПГ по базовому сценарию

В течение данного периода мониторинга, значения параметров и результатирующие выбросы по базовому сценарию составили:

Параметр	Единица измерений	Значение				
		01/03/2012-31/03/2012	01/04/2012-30/04/2012	01/05/2012-31/05/2012	01/06/2012-30/06/2012	01/07/2012-31/07/2012
$V_{A,y}$	тысяч ст.м ³	136 315,630	126 258,518	136 462,450	129 478,351	117 676,256
$w_{A,y}$	кг С/м ³	0,5698	0,5689	0,5708	0,5700	0,5699
$\rho_{A,y}$	кг/ст.м ³	0,7659	0,7661	0,7684	0,7671	0,7667
$V_{GPP,y}$	тысяч ст.м ³	80 684,932	78 082,192	80 684,932	78 082,192	80 684,932
$V_{BCS,y}$	тысяч ст.м ³	764,384	739,726	764,384	739,726	764,384
$V_{BDO,y}$	тысяч ст.м ³	121 509,815	111 942,008	118 504,311	115 125,306	105 241,480
$\rho_{BDO,y}$	кг/ст.м ³	0,7411	0,7440	0,7436	0,7468	0,7453
$w_{BDO,y}$	кг С/м ³	0,5485	0,5497	0,5499	0,5509	0,5513
$V_{LPG,y}$	тонн	3 252,610	3 320,172	4 242,849	3 312,784	3 161,824
$V_{CONSUM_BCS,y}$	тысяч ст.м ³	15 103,620	14 101,128	14 808,632	14 225,064	12 672,480
$V_{H2,BCS,y}$	тысяч ст.м ³	312,981	2 250,180	1 115,171	158,791	1 867,333
$BL_{g,y}$	т CO ₂	285 168,749	264 129,532	285 475,891	270 865,338	246 175,663
BL_y	т CO ₂	114 778,902	99 992,309	115 086,045	105 971,939	97 771,684

Параметр	Единица измерений	Значение					
		01/08/2012-31/08/2012	01/09/2012-30/09/2012	01/10/2012-31/10/2012	01/11/2012-30/11/2012	01/12/2012-31/12/2012	Полное/Среднее
$V_{A,y}$	тысяч ст.м ³	135 890,417	124 831,179	123 521,216	122 695,298	123 063,165	1 276 192,478
$w_{A,y}$	кг С/м ³	0,5702	0,5710	0,5713	0,5710	0,5705	0,5705
$\rho_{A,y}$	кг/ст.м ³	0,7670	0,7678	0,7681	0,7677	0,7671	0,7671
$V_{GPP,y}$	тысяч ст.м ³	80 684,932	78 082,192	80 684,932	78 082,192	80 684,932	796 438,356
$V_{BCS,y}$	тысяч ст.м ³	764,384	739,726	764,384	739,726	764,384	7 545,205
$V_{BDO,y}$	тысяч ст.м ³	118 635,672	107 696,353	107 346,850	104 646,307	103 982,309	1 114 630,411
$\rho_{BDO,y}$	кг/ст.м ³	0,7388	0,7370	0,7348	0,7336	0,7345	0,7399
$w_{BDO,y}$	кг С/м ³	0,5506	0,5497	0,5489	0,5481	0,5476	0,5495
$V_{LPG,y}$	тонн	5 486,513	5 553,766	5 900,324	5 497,045	5 485,592	45 213,479
$V_{CONSUM_BCS,y}$	тысяч ст.м ³	15 642,632	15 655,442	16 355,808	15 331,296	16 658,940	150 555,042

$V_{\text{Гаран}}^{\text{,}}$	тысяч ст.м ³	347,791	0,094	0,000	0,000	740,000	6 792,341
$BL_{\text{г.р}}$	т CO ₂	284 279,213	261 143,576	258 403,167	256 675,368	257 444,936	2 669 761,433
BL_y	т CO ₂	113 889,367	96 250,176	88 013,320	91 781,968	87 055,090	1 010 590,720

D.3. Суммарные сокращения выбросов ПГ, достигнутые проектом в течение данного периода мониторинга

Значения соответствующих параметров и результирующих сокращений выбросов ПГ, достигнутых в течение рассматриваемого периода мониторинга, представлены ниже:

Параметр	Единицы измерения	Значение				
		01/03/2012-31/03/2012	01/04/2012-31/03/2012	01/05/2012-31/05/2012	01/06/2012-30/06/2012	01/07/2012-31/07/2012
BL_y	т CO ₂ е	114 778,902	99 992,309	115 086,045	105 971,939	97 771,604
$PE_{CO_2,\text{сырь}}$	т CO ₂ е	31 292,745	29 260,546	34 626,296	29 626,691	25 660,035
$PE_{CO_2,\text{пиролиз-рефл}}$	т CO ₂ е	0,042	0,000	0,030	0,000	0,074
$PE_{EC,y}$	т CO ₂ е	1 399,283	1 470,918	1 878,089	2 085,260	1 745,847
$PE_{CH_4,\text{плант.у}}$	т CO ₂ е	114,238	110,553	114,238	110,553	99,651
$PE_{CH_4,\text{пирол.у}}$	т CO ₂ е	8,693	8,412	8,693	8,412	7,583
$PE_{CH_4,\text{рефл-рефл}}$	т CO ₂ е	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
$PE_{Total,y}$	т CO ₂ е	32 815,001	30 850,429	36 627,345	31 830,916	27 513,190
L_y	т CO ₂ е	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ER_y	т CO ₂ е	81 963,902	69 141,879	78 458,700	74 141,022	70 258,414

Параметр	Единицы измерения	Значение					Суммарное
		01/08/2012-31/08/2012	01/09/2012-30/09/2012	01/10/2012-31/10/2012	01/11/2012-30/11/2012	01/12/2012-31/12/2012	
BL_y	т CO ₂ е	113 889,367	96 250,176	88 013,320	91 781,968	87 055,090	1 010 590,720
$PE_{CO_2,\text{сырь}}$	т CO ₂ е	29 387,164	28 013,499	25 004,440	29 842,165	31 979,848	294 693,430
$PE_{CO_2,\text{пирол-рефл}}$	т CO ₂ е	0,237	0,040	0,503	0,042	0,237	1,204
$PE_{EC,y}$	т CO ₂ е	1 938,025	2 105,786	2 280,032	2 234,173	2 393,650	19 531,063
$PE_{CH_4,\text{плант.у}}$	т CO ₂ е	114,238	110,553	114,238	110,553	114,238	1 113,052
$PE_{CH_4,\text{пирол.у}}$	т CO ₂ е	8,693	8,412	8,693	8,412	8,693	84,697
$PE_{CH_4,\text{рефл-рефл}}$	т CO ₂ е	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
$PE_{Total,y}$	т CO ₂ е	31 448,357	30 238,290	27 407,906	32 195,345	34 496,665	315 423,445
L_y	т CO ₂ е	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ER_y	т CO ₂ е	82 441,010	66 011,886	60 605,414	59 586,624	52 558,424	695 167,275

Приложение 1. Список сокращений

АСУ ТП -	автоматизированная система управления технологическими процессами
БУГ-[Х] -	блок учета газа № [Х]
ВБ -	Всемирный банк
ВМР -	водо-метанольный раствор
ГПЗ -	газоперерабатывающий завод
ГТД -	газотурбинный двигатель
ДКС	дожимная компрессорная станция
ДКС _Б -	дожимная компрессорная станция по базовому сценарию
ДКС _Р -	дожимная компрессорная станция по проектному сценарию
ДПСВ -	договор о покупке сокращений выбросов
ДЭС -	дизельная электростанция
ЕСГ -	Единая система газоснабжения ОАО «Газпром»
ИК -	Исполнительный комитет Механизма чистого развития
кВ -	вольт 10^3
КСПГ -	компрессорная станция подготовленного газа
КССГ -	компрессорная станция сырого газа
КУУГ -	коммерческий узел учета газа
млрд. м ³ -	миллиард кубических метров
МПа -	паскаль 10^6
НТС -	низкотемпературная сепарация
ОСТ -	российский отраслевой стандарт
ПГ -	парниковые газы
ПЛХА -	производственная лаборатория химического анализа
ПНГ -	попутный нефтяной газ
ПТД -	Проектно-техническая документация
РЖ -	разделитель жидкостей
РН -	ОАО «НК «Роснефть»
СО -	совместное осуществление
СОГ -	осушенный газ
Т -	теплообменник
ТВТ -	трехпоточная вихревая труба

ТКА -	турбокомпрессорный агрегат
УПГ -	установка подготовки газа
УПиК -	установка подготовки и компримирования
УПСВ -	установка предварительного сброса воды
УПСГ -	установка первичной сепарации газа
УСК -	установка сбора конденсата
ЦИТУ -	Центральное инженерно-технологическое управление
ЦПКГ -	Цех подготовки и компримирования газа
ШФЛУ -	широкая фракция легких углеводородов

Приложение 2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

Утв. постановлением Правительства РФ
от 24.11.2005г. № 699

Кому

ООО "РН-Пурнефтегаз"
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество для граждан, в nomine наименование юридического лица – ю/д, юридический лицо),
629830, ЯНАО, г. Губкинский, микр. 10, дом 3
его почтовый адрес и индекс)

РАЗРЕШЕНИЕ на ввод объекта в эксплуатацию

№ СЛХ – 3001589 УВС/Э

Управление по недропользованию по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)
руководствуясь статьей 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного
объекта капитального строительства
(какую-то единицу)

**Сбор, подготовка и компрессирование попутного нефтяного газа
Комсомольского месторождения**

ДКС "Комсомольская"

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией/документом проекта застройщика,
описание этого строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)
расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
Комсомольское месторождение
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта РФ, административного района и т.д. или строительный адрес)

Последняя страница:

50	Внутриплощадочные сети связи и сигнализации	м	33980	33980	33980	33980
51	Внутриплощадочные сети противопожарного водоснабжения, в том числе	м	210	210	210	210
51.1	Система обогрева сетей пожаротушения.	м	2638	2638	2638	2638
52	Система охранного видеонаблюдения.	м	16560	16560	16560	16560
53	Узел подключения газопровода и технологических трубопроводов на УПСВ	м	366	366	366	366

Начальник Управления
по недропользованию по ЯНАО

(подпись уполномоченного сотрудника органа)

В.Б. Гуданов

(отличительная надпись)

" 28 " ноября 2011 г.



Примечание: Полный документ прилагается отдельно.